

Министерство мелiorации и водного хозяйства СССР

Среднеазиатский ордена Трудового Красного Знамени  
научно-исследовательский институт ирригации  
им. В.Д. Журина (САНИИРИ)

## РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ТЕХНИКЕ ПОЛИВА И ПРОЕКТИРОВАНИЮ  
ОРОСИТЕЛЬНОЙ СЕТИ В УСЛОВИЯХ СЛОЖ-  
НОГО РЕЛЬЕФА ПРЕДГОРИЙ  
(зона Паркентского канала)

Ташкент - 1982

ТС-148  
626.8

Министерство мелиорации и водного хозяйства СССР

СРЕДНЕАЗИАТСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ИРРИГАЦИИ ИМЕНИ  
В.Д. ЖУРИНА (САНИИРИ)

"Согласовано"

Директор ин-та "Узгипроводхоз"

*Н. М. Мухитдинов*  
Н. М. МУХИТДИНОВ  
" " 1982г.

"Утверждаю"

Министр ММВХ УзССР

*И. А. Джурабеков*  
И. А. ДЖУРАБЕКОВ  
" " 1982г.

**РЕЗЮМЕ**

ПО ТЕХНИКЕ ПОЛИВА И ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОРОСИТЕЛЬНОЙ  
СЕТИ В УСЛОВИЯХ СЛОЖНОГО РЕЛЬЕФА ПРЕДГОРИЙ  
( зона Паркентского канала)

Ташкент - 1982



"Рекомендации" составлены на основании исследований САНИИРИ по вопросам техники полива в предгорных зонах, выполнявшихся в рамках госбюджетных ассигнований, а также в соответствии с договором, заключенным с ММВХ УзССР.

В "Рекомендациях" обосновывается целесообразность применения на поливах в условиях крутых склонов и сложного рельефа жестких алюминиевых трубопроводов. Закрытая напорная оросительная сеть в этих случаях малонадежна, поэтому строительство безнапорной сети со стояками-водорыпусками специальной конструкции позволит повысить эксплуатационную надежность и качество строительных работ. Приводятся конструктивные решения закрытой безнапорной оросительной сети, гидравлические расчеты и принципы назначения расчетных расходов.

"Рекомендации" рассмотрены и одобрены Ученым советом САНИИРИ, а также утверждены Минводхозом УзССР.

Замечания и предложения просим присылать по адресу:  
700000 г.Ташкент, ГСП, ул.Я.Коласа, 24, САНИИРИ.

Составители: Г.Н.Парлов, канд.техн.наук, зав.отделом  
техники орошения;  
В.Н.Шапошников, руководитель группы;  
Я.В.Акопян, мл.научный сотрудник;  
Р.А.Нигматуллин, инженер



## I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Настоящие "Рекомендации" составлены на основе полевых исследований, выполненных в вегетационный период 1981 г.; решался ряд вопросов:

- возможность использования жестких поливных трубопроводов из алюминиевых труб для полива пропашных культур на крутых склонах;
- определение технического состояния построенной закрытой оросительной сети;
- состояние практической организации орошения, определение поливных и оросительных норм;
- состояние сбросной сети.

Кроме того, на НИСТО САНИИРМ была опробована безнапорная закрытая оросительная сеть со стояками-водовыпусками.

Большинство земель, к которым подведена вода в зоне Паркентского канала, используются для возделывания пропашных культур (лук, картофель, кукуруза, свекла и др.). Для посевов используются довольно крутые склоны, имеющие уклоны до 0,2. Урожай сельскохозяйственных культур весьма высок.

Распределение оросительной воды по полям и дозировка ее в борозды осуществляются в основном земляными каналами. Для дозировки воды в борозду широко применяются желоба из толи. Необходимо отметить, что точности дозировки воды в борозды уделяется большое внимание. При поливах посевов лука, когда послеполивные междурядные обработки не требуются, как правило, устраивается густая сеть распределительных желобов. Картофель и некоторые другие культуры поливают из земляных оросителей, так как после полива проводится тщательная тракторная обработка, и желоба неизбежно будут уничтожены.

При организации поливов из ок-арыков для армирования оголовков борозд, а также перепадов на ок-арыке используются бумажные салфетки (от крафт-мешков). Такая система, несмотря на тщательность исполнения, не может гарантировать стабильность поступления воды в борозду.



Увеличение расходов воды, поступающих в ок-арык, вызывает повышение расходов в борозды, причем не всегда пропорционально, а это, в свою очередь, приводит к размывам, большому выносу почвы с полей.

Опасны и концевые части ок-арыков, где часто появляется сброс. Зачастую именно здесь образуются глубокие каньоны размывов.

Обследование технического состояния закрытой оросительной сети, проведенное в период вегетации 1981 г., показало, что подавляющее большинство закрытых оросителей находятся в нерабочем состоянии и при орошении не используются. Основная причина выхода из строя закрытых оросителей - неспособность как трубчатой линии, так и комплекта запорной и распределительной арматуры противостоять большим статическим напорам воды в сети. По причине неработоспособности закрытых оросителей практически все terra-ированные склоны не орошаются.



## 2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛИВОВ И КОНСТРУКТИВНЫМ РЕШЕНИЯМ СЕТИ

### 2.1. Распределение воды в борозды

В качестве основного водораспределительного устройства предлагается использовать жесткие трубы из алюминиевых сплавов. Поливные трубопроводы собирают из отдельных труб длиной 9...12 м. Желательно, чтобы диаметр труб не превышал 150 мм. Трубопровод перфорируется в соответствии с шириной междурядий. Каждое отверстие снабжается регулируемым водовыпуском. В 1981 г. на НИСТО САНИИРИ и в совхозе № 3 Паркентского района были испытаны на поливе алюминиевые трубопроводы длиной 150...200 м, диаметром 135 мм. Основная особенность работы поливных трубопроводов в рассматриваемых условиях - безнапорное движение в них воды.

Безнапорное движение устанавливается при укладке алюминиевых труб по уклону местности. При таком режиме работы дозировка воды в борозды носит устойчивый характер и практически не зависит от колебаний поступающего в трубопровод общего расхода. Поливной трубопровод заканчивается небольшим отрезком гибкого шланга (рис.1). Если этот отрезок уложен с обратным по отношению к трубопроводу уклоном, то создается некоторый подпор воды в концевом сечении трубопровода. Это, в свою очередь, позволяет проводить такую регулировку поступающего в трубопровод расхода, который целиком тратится на путевую раздачу воды, и сброса в концевой части не наблюдается. Всякий излишек расхода будет поступать транзитом в сброс, не увеличивая расходов из водовыпускных отверстий.

Из серийно выпускаемого промышленностью поливного инвентаря в зоне орошения Паркентского канала можно использовать комплекты ПАР-100 конструкции ГСКБ по ирригации. В ближайшем будущем намечается выпуск алюминиевых трубопроводов диаметром 150 мм, конструкция которых разработана совместно САНИИРИ с ГСКБ по ирригации (прилож.1). Следует



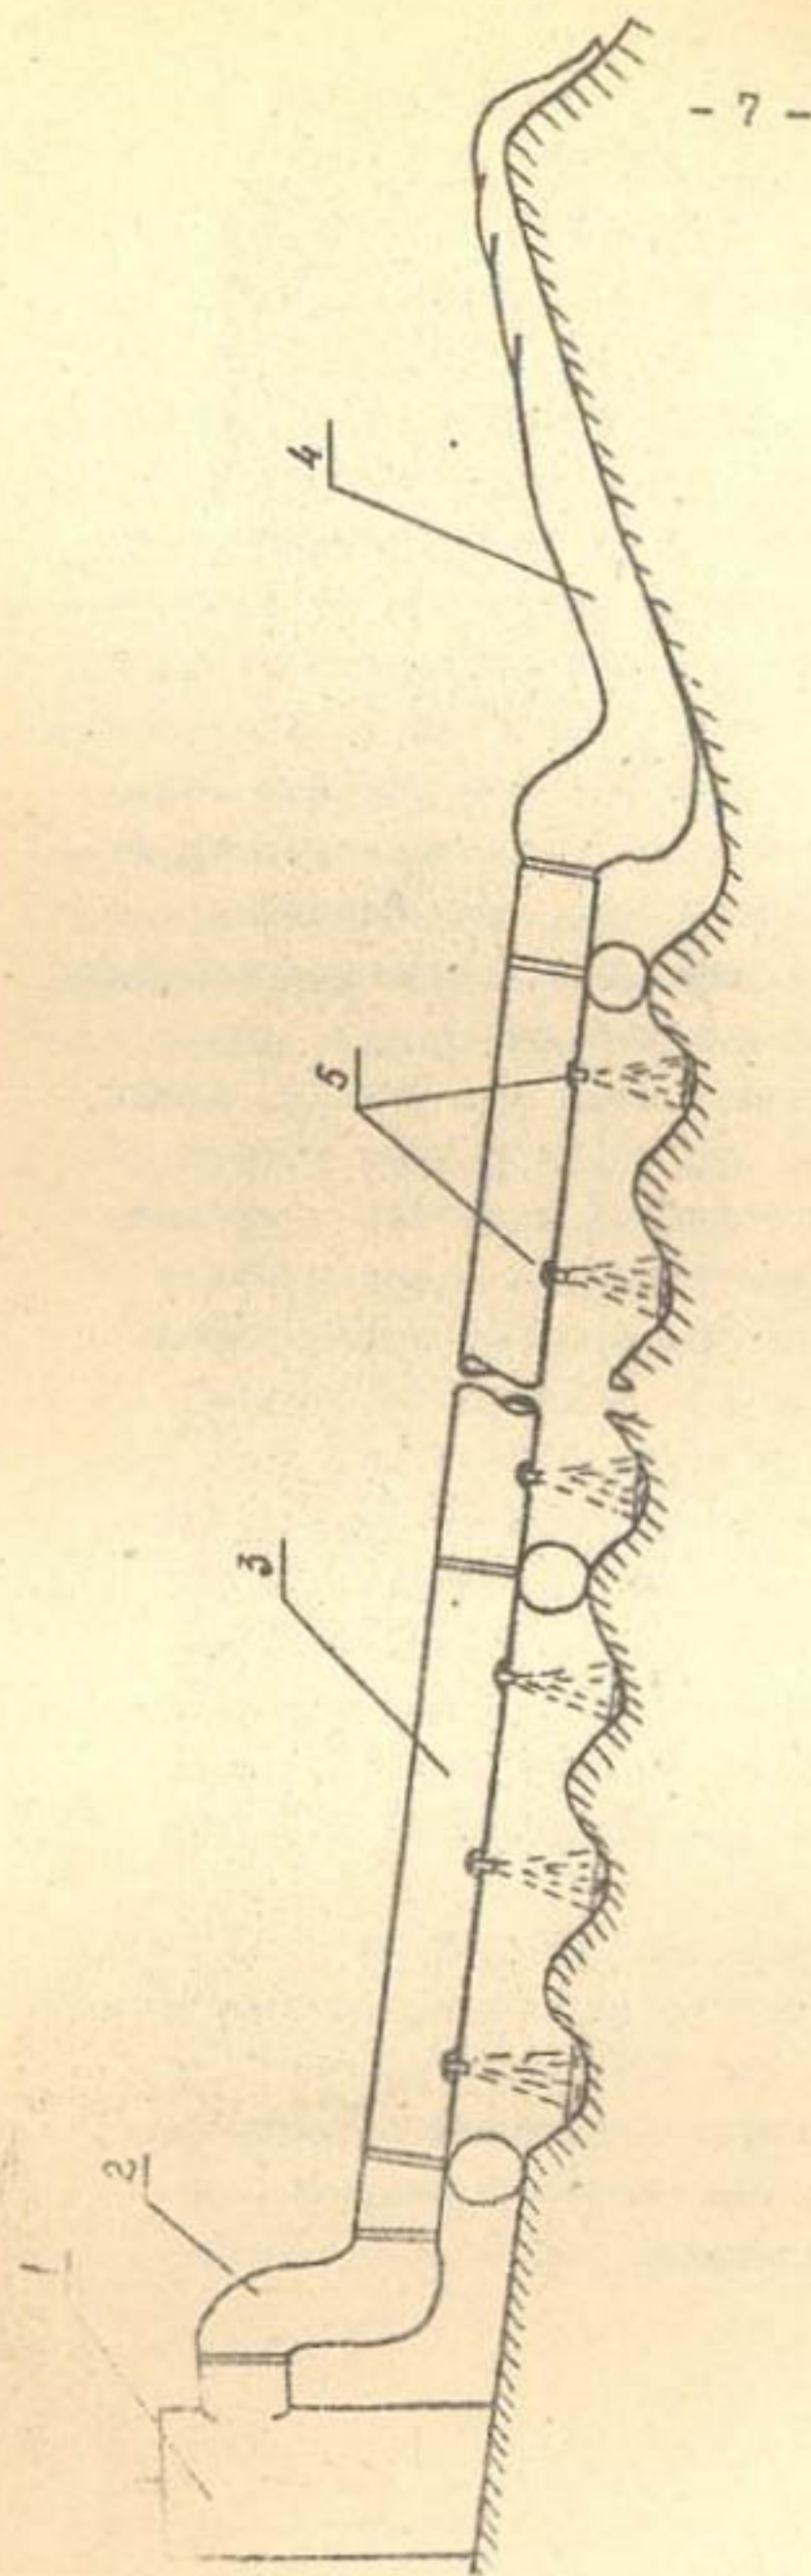


Рис. 2.1. Полиэтиленовый передний трубопровод:

1 - гидрант; 2 - соединительный рукав; 3 - трубопровод;

4 - концевая часть в виде шланга, уложенного с обратным уклоном;

5 - водовыпуски.



отметить, что упомянутая в приложении максимальная часовая производительность достигнута в условиях малых уклонов. На склоновых землях сезонная нагрузка на трубопровод может превысить 10 га. Предварительно комплект поливного трубопровода назван "ТАП-150"; длина его составляет 100 м. Ориентировочная стоимость одного метра трубопровода 9,0 руб.

Исходя из гидравлических расчетов (прилож. II), для условий Паркентской зоны наиболее целесообразны рассматриваемые трубопроводы ТАП-150. Они обладают высокой пропускной способностью, вполне обеспечивающей как большой фронт полива, так и подачу транзитных расходов. В то же время эти трубопроводы намного легче комплектов ПАР-100, дешевле и эксплуатационно надежнее.

## 2.2. Элементы техники полива, компоновка сети и назначение расчетных расходов участковых распределителей

Особенностями орошения в предгорной зоне, что, в свою очередь, определяет элементы техники бороздкового полива, являются:

- необходимость проведения противоэрозионных мероприятий;
- необходимость тщательной дозировки воды в борозды на очень широком фронте полива;
- необходимость учета при нарезке борозд возможностей механизмов, обрабатывающих почву после поливов.

В предгорных условиях борозды нарезаются по наибольшему уклону местности. Это объясняется стремлением создать необходимые условия для работы пропашных тракторов. При боковом крене 12 градусов трактор может перевернуться. При меньших значениях крена работа трактора возможна, но резко снижается качество обработки почвы.

Как отмечает В.А. Сурин (МДМИ), проводивший в течение



многих лет исследования в предгорных областях Таджикистана, на больших уклонах местности поливные борозды целесообразно направлять вдоль склона. Например, на отдельных участках Самгарского массива, в виноградниках, борозды были нарезаны поперек склона и имели уклон 0,001...0,002. Эксплуатация этих участков в течение 10...13 лет показала нецелесообразность такой организации орошения, так как появилась изреженность насаждений. На новых виноградниках направление борозд дается по наибольшему уклону.

В зависимости от уклонов местности и допустимости работы механизмов, В.А.Сури́н предлагает следующую классификацию орошаемых земель предгорной зоны (табл.2.1).

Таблица 2.1

Классификация орошаемых земель предгорной зоны  
Средней Азии по величине уклонов поверхности  
(по В.А.Сури́ну)

| Номер: Характеристика уклонов: |                               | Отличительные признаки                          |                                                                                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| п/п                            | : или склонов                 | рекомендуемое : направление : поливных : борозд | : особенности работы механизмов : при междурядной : обработке почвы                                                         |
| 1                              | 2                             | 3                                               | 4                                                                                                                           |
| 1                              | Большие уклоны — 0,008...0,05 | Вдоль склона                                    | Междурядная обработка допустима вдоль и поперек склона                                                                      |
| 2                              | Пологие склоны — 0,05...0,1   | Вдоль склона при сложном рельефе                | При обработке поперек склона возникают затруднения в управлении трактором, местами происходит сдвиг трактора вниз по склону |
| 3                              | Склоны средней крутизны —     | Вдоль склона                                    | Междурядная обработка допустима только вдоль склона в прямом и обратном направлении                                         |



| 1                                 | 2                          | 3                                                                   | 4 |
|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---|
| 4 Крутые склоны -<br>0,2...0,3    | Вдоль склона               | Междурядная обработка допустима только вдоль склона, вниз по склону |   |
| 5 Очень крутые склоны - более 0,3 | Поперек склона по террасам | Междурядная обработка поперек склона по террасам                    |   |

В соответствии с табл. 2.1 уклоны поливных борозд в подавляющем большинстве случаев должны соответствовать наибольшим значениям уклонов местности.

Расчеты элементов техники полива (прилож. III) показали, что для подачи на поле поливной нормы  $1000 \text{ м}^3/\text{га}$  необходимо проводить полив в течение 48 час. В рассматриваемом диапазоне уклонов - от 0,01 до 0,3 - продолжительность полива практически не зависит от длины борозд (в диапазоне 50...150 м) и подаваемого расхода в борозду. Как расчеты, так и экспериментальные работы показали, что для уменьшения сбросов в конце борозд следует стремиться к поливу малыми расходами, составляющими 0,5...0,75 от максимальных их значений, назначаемых по условиям предотвращения эрозии.

Водохозяйственными расчетами института Узгипроводхоз установлено, что на 120 га пропашных культур (средняя площадь, обслуживаемая одной бригадой) должен поступить расход 150 л/с. В пределах бригады в связи со сложностью рельефа может быть несколько участковых оросителей. Пропускная способность их может быть определена из следующих соображений.

Полив на подкомандной участковой распределителю площади должен заканчиваться за минимальный межполивной период ( $t_{\text{min}}$ ), в рассматриваемом случае за II суток.

Если расход оросителя обозначить через  $Q$ , то можно вычислить количество одновременно заправляемых борозд на подкомандной площади -

$$N = \frac{Q}{q_0}$$



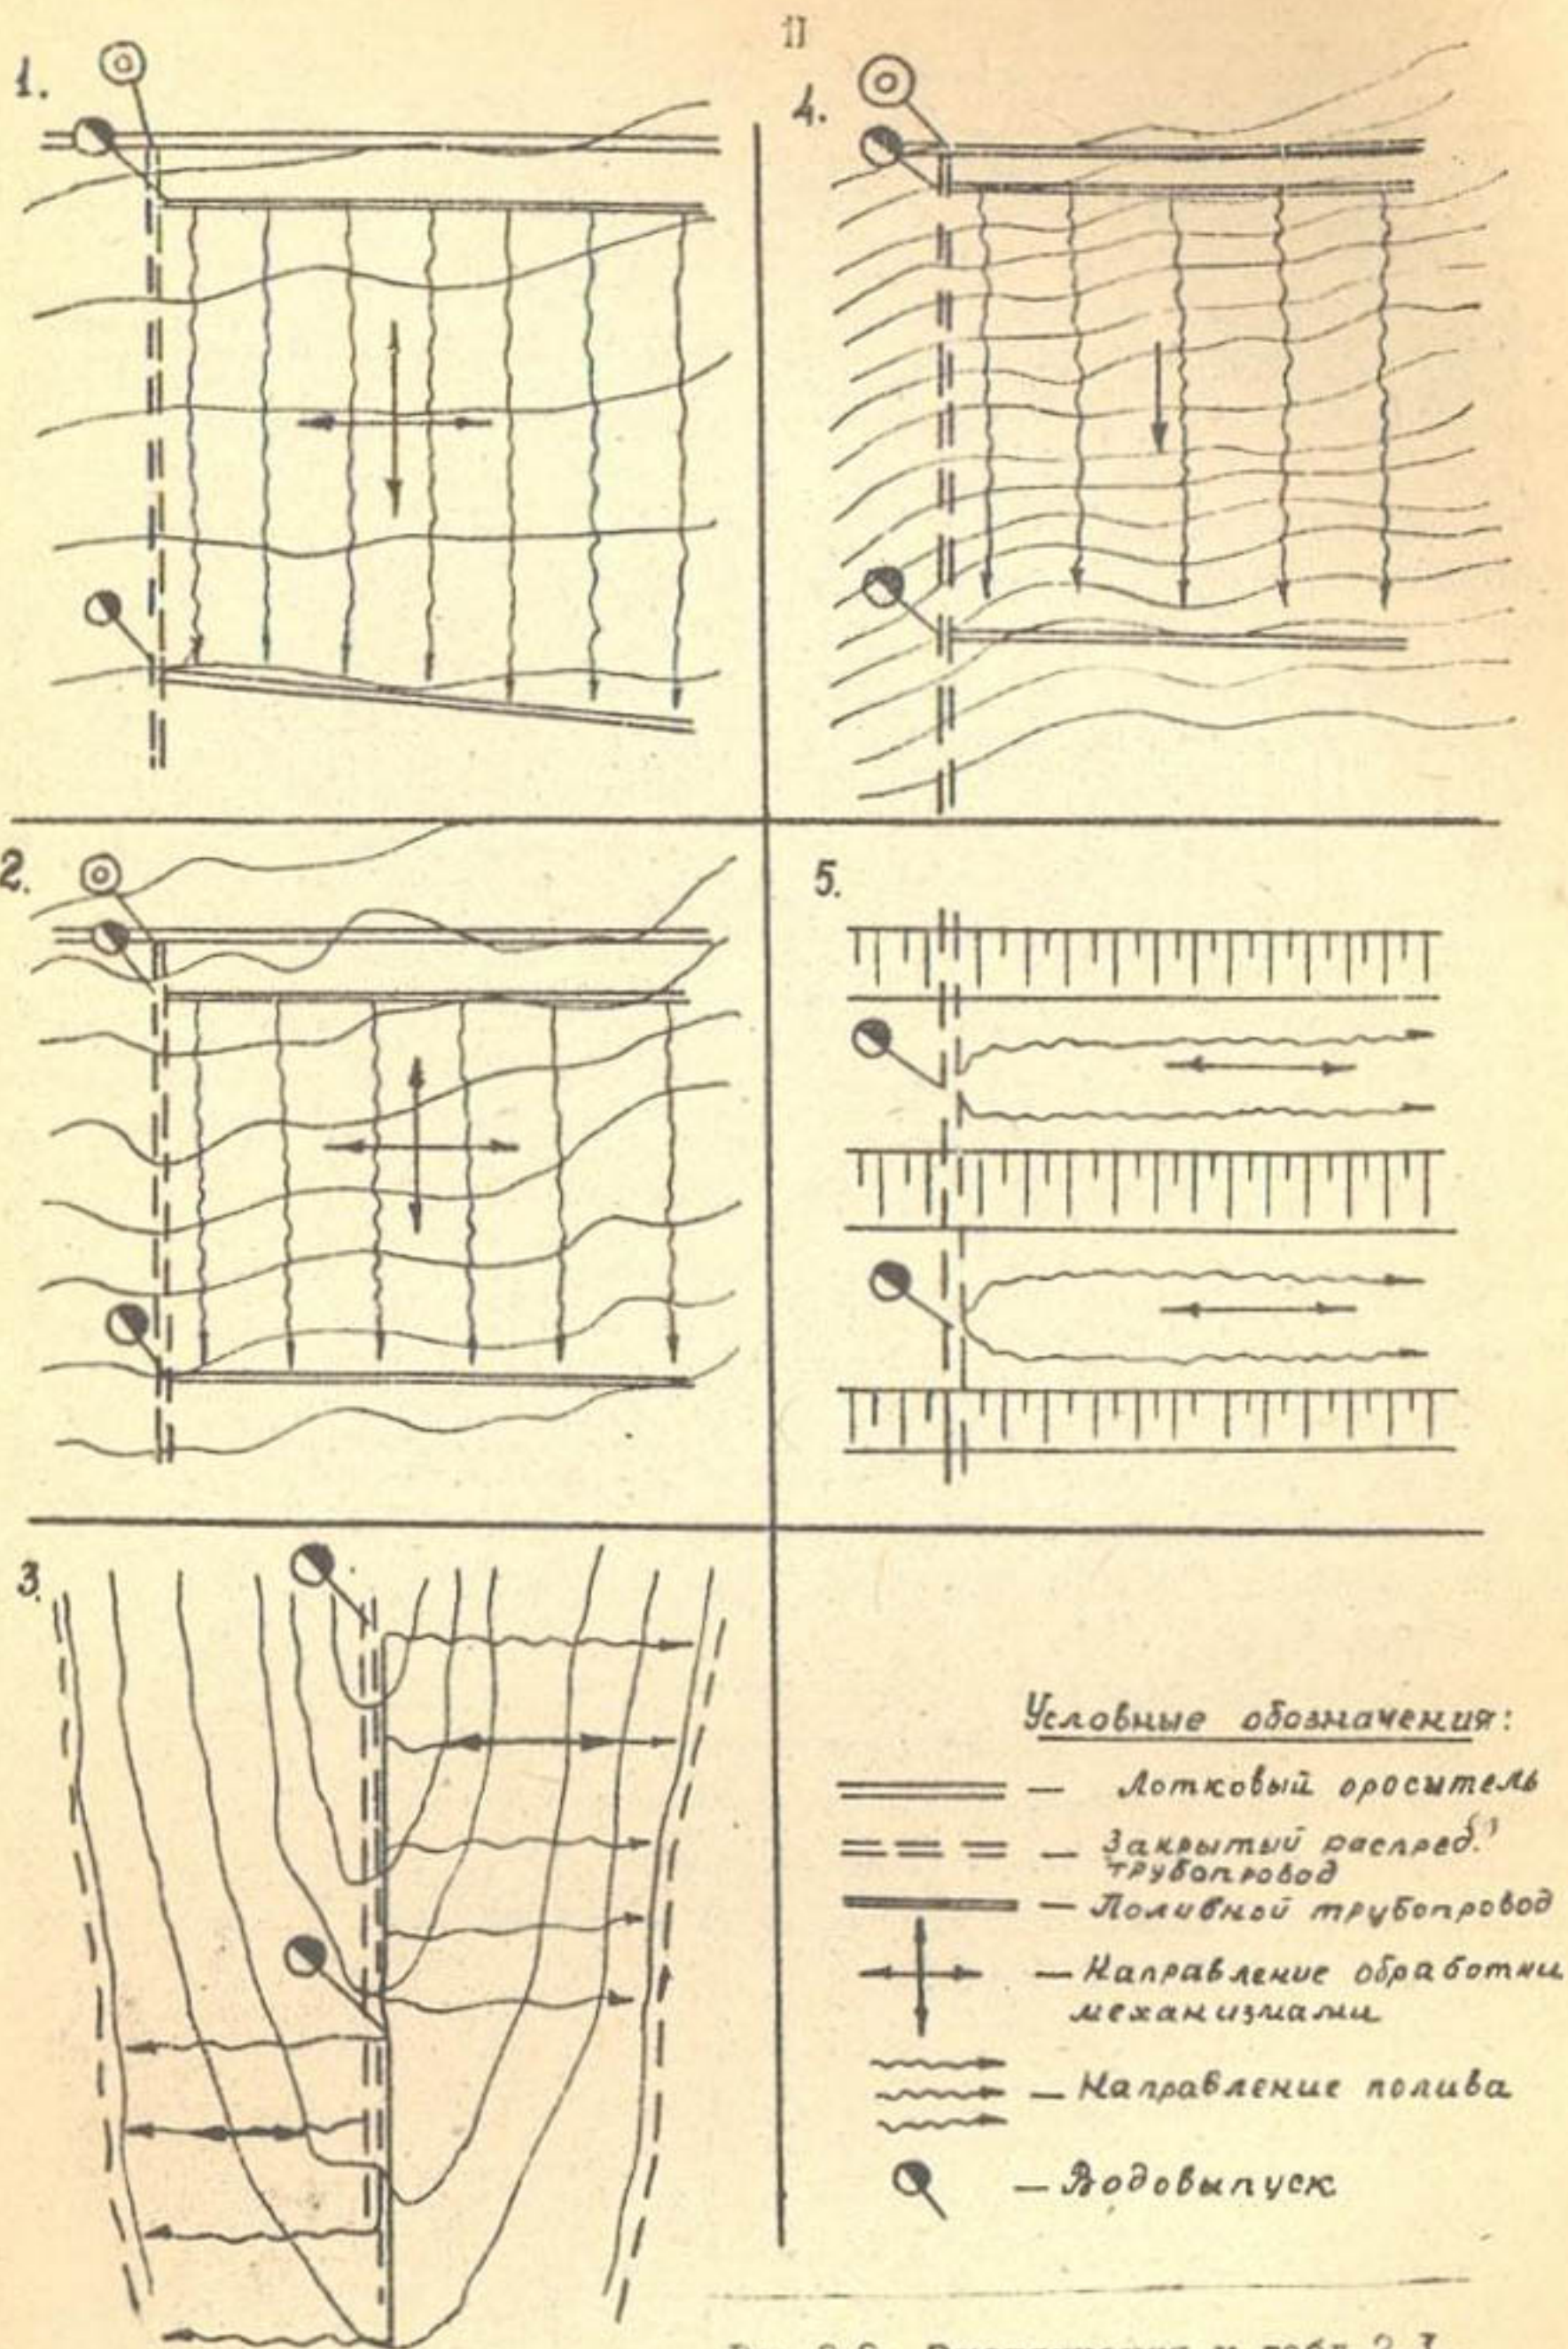


Рис.2.2. Экспликация к табл.2.1.



и поливаемую площадь -

$$\omega = \frac{N \cdot l_s \cdot a}{10000}$$

Тогда максимально возможная площадь, которую может обслуживать ороситель, определится как

$$\Omega = \frac{N \cdot l_s \cdot a \cdot t_{min}}{10000 \cdot T_{пол}}$$

где  $T_{пол}$  -- продолжительность полива (в нашем примере 2 сут.).

В табл.2.2 показаны максимально возможные площади, которые могут орошаться распределителями с расходами  $Q = 150, 75$  и  $50$  л/с.

Таблица 2.2

Максимально возможные площади орошения  
(га) при различных расходах оросителя

| Показатель :  | $l_s, м$ |      |      |        |       |       |       |
|---------------|----------|------|------|--------|-------|-------|-------|
|               | 200      | 200  | 150  | 100    | 50    | 50    | 40    |
| $i$           | 0,01     | 0,02 | 0,03 | 0,06   | 0,1   | 0,2   | 0,3   |
| $q_s$ л/с     | 0,15     | 0,1  | 0,07 | 0,04   | 0,025 | 0,015 | 0,012 |
| $Q = 150$ л/с | 66       | 99   | 106  | 123,75 | 118,8 | 165   | 165   |
| $Q = 75$ л/с  | 33       | 49,5 | 53   | 61,875 | 59,4  | 82,5  | 82,5  |
| $Q = 50$ л/с  | 22       | 33   | 35,3 | 41,25  | 39,6  | 55    | 55    |

Для расчетов были приняты максимальные значения расходов по бороздам и длины борозд. Данные табл.2.2 показывают, что для соблюдения принятых условий при уклонах 0,01; 0,02; 0,03 необходимо проводить поливы расходами меньше максимально допустимых. Лишь в этом случае можно добиться повышения обслуживаемой площади оросителем с расходом 150 л/с до 120 га. Значения этих расходов:

$i = 0,01$ ;  $q_s = 0,08$  л/с;  $i = 0,02$ ;  $q_s = 0,08$  л/с;  $i = 0,03$ ,  $q_s = 0,06$  л/с. Исходя из данных табл.2.2, можно принять стандартное решение для назначения расчетных расходов



участковых оросителей:

|           |       |       |          |
|-----------|-------|-------|----------|
| $Q$ , л/с | : 50  | : 75  | : 150    |
| $S$ , га  | до 35 | 35-55 | более 55 |

Назначение расходов 50 и 75 л/с, кратных общей подаче - 150 л/с обеспечивает проведение внутрибригадного водооборота.

Параметры поливных трубопроводов, которые должны собираться из комплектов ТАП-150, определены, исходя из гидравлических расчетов (приложение III) и установленных расходов в борозду:

$$q_{\text{тех}} = 0,08 \text{ л/с} \quad \text{и} \quad q_{\text{ср}} = 0,05 \text{ л/с}.$$

За стандартную длину поливного трубопровода принято 150 м, максимальный расход равен 20 л/с, рабочий расход для средних условий - 12,5 л/с.

При организации поливов жесткими трубопроводами удельная протяженность их составляет 26 м на 1 га орошаемой площади.

### 3. Конструктивные решения участковой закрытой оросительной сети

С целью повышения эксплуатационной надежности закрытых оросителей и упрощения их конструкции необходимо переходить на строительство безнапорной оросительной сети. Принципиальная схема безнапорной оросительной сети показана на рис. 3.1. Основным сооружением на сети является стояк-водовыпуск (рис. 3.2), выполняющий несколько функций: это статический гаситель напора, водовыпуск и одновременно приемник сбросной воды из поливных трубопроводов и непосредственно с поля.

Наличие патрубка для приема сбросной воды на стояке-



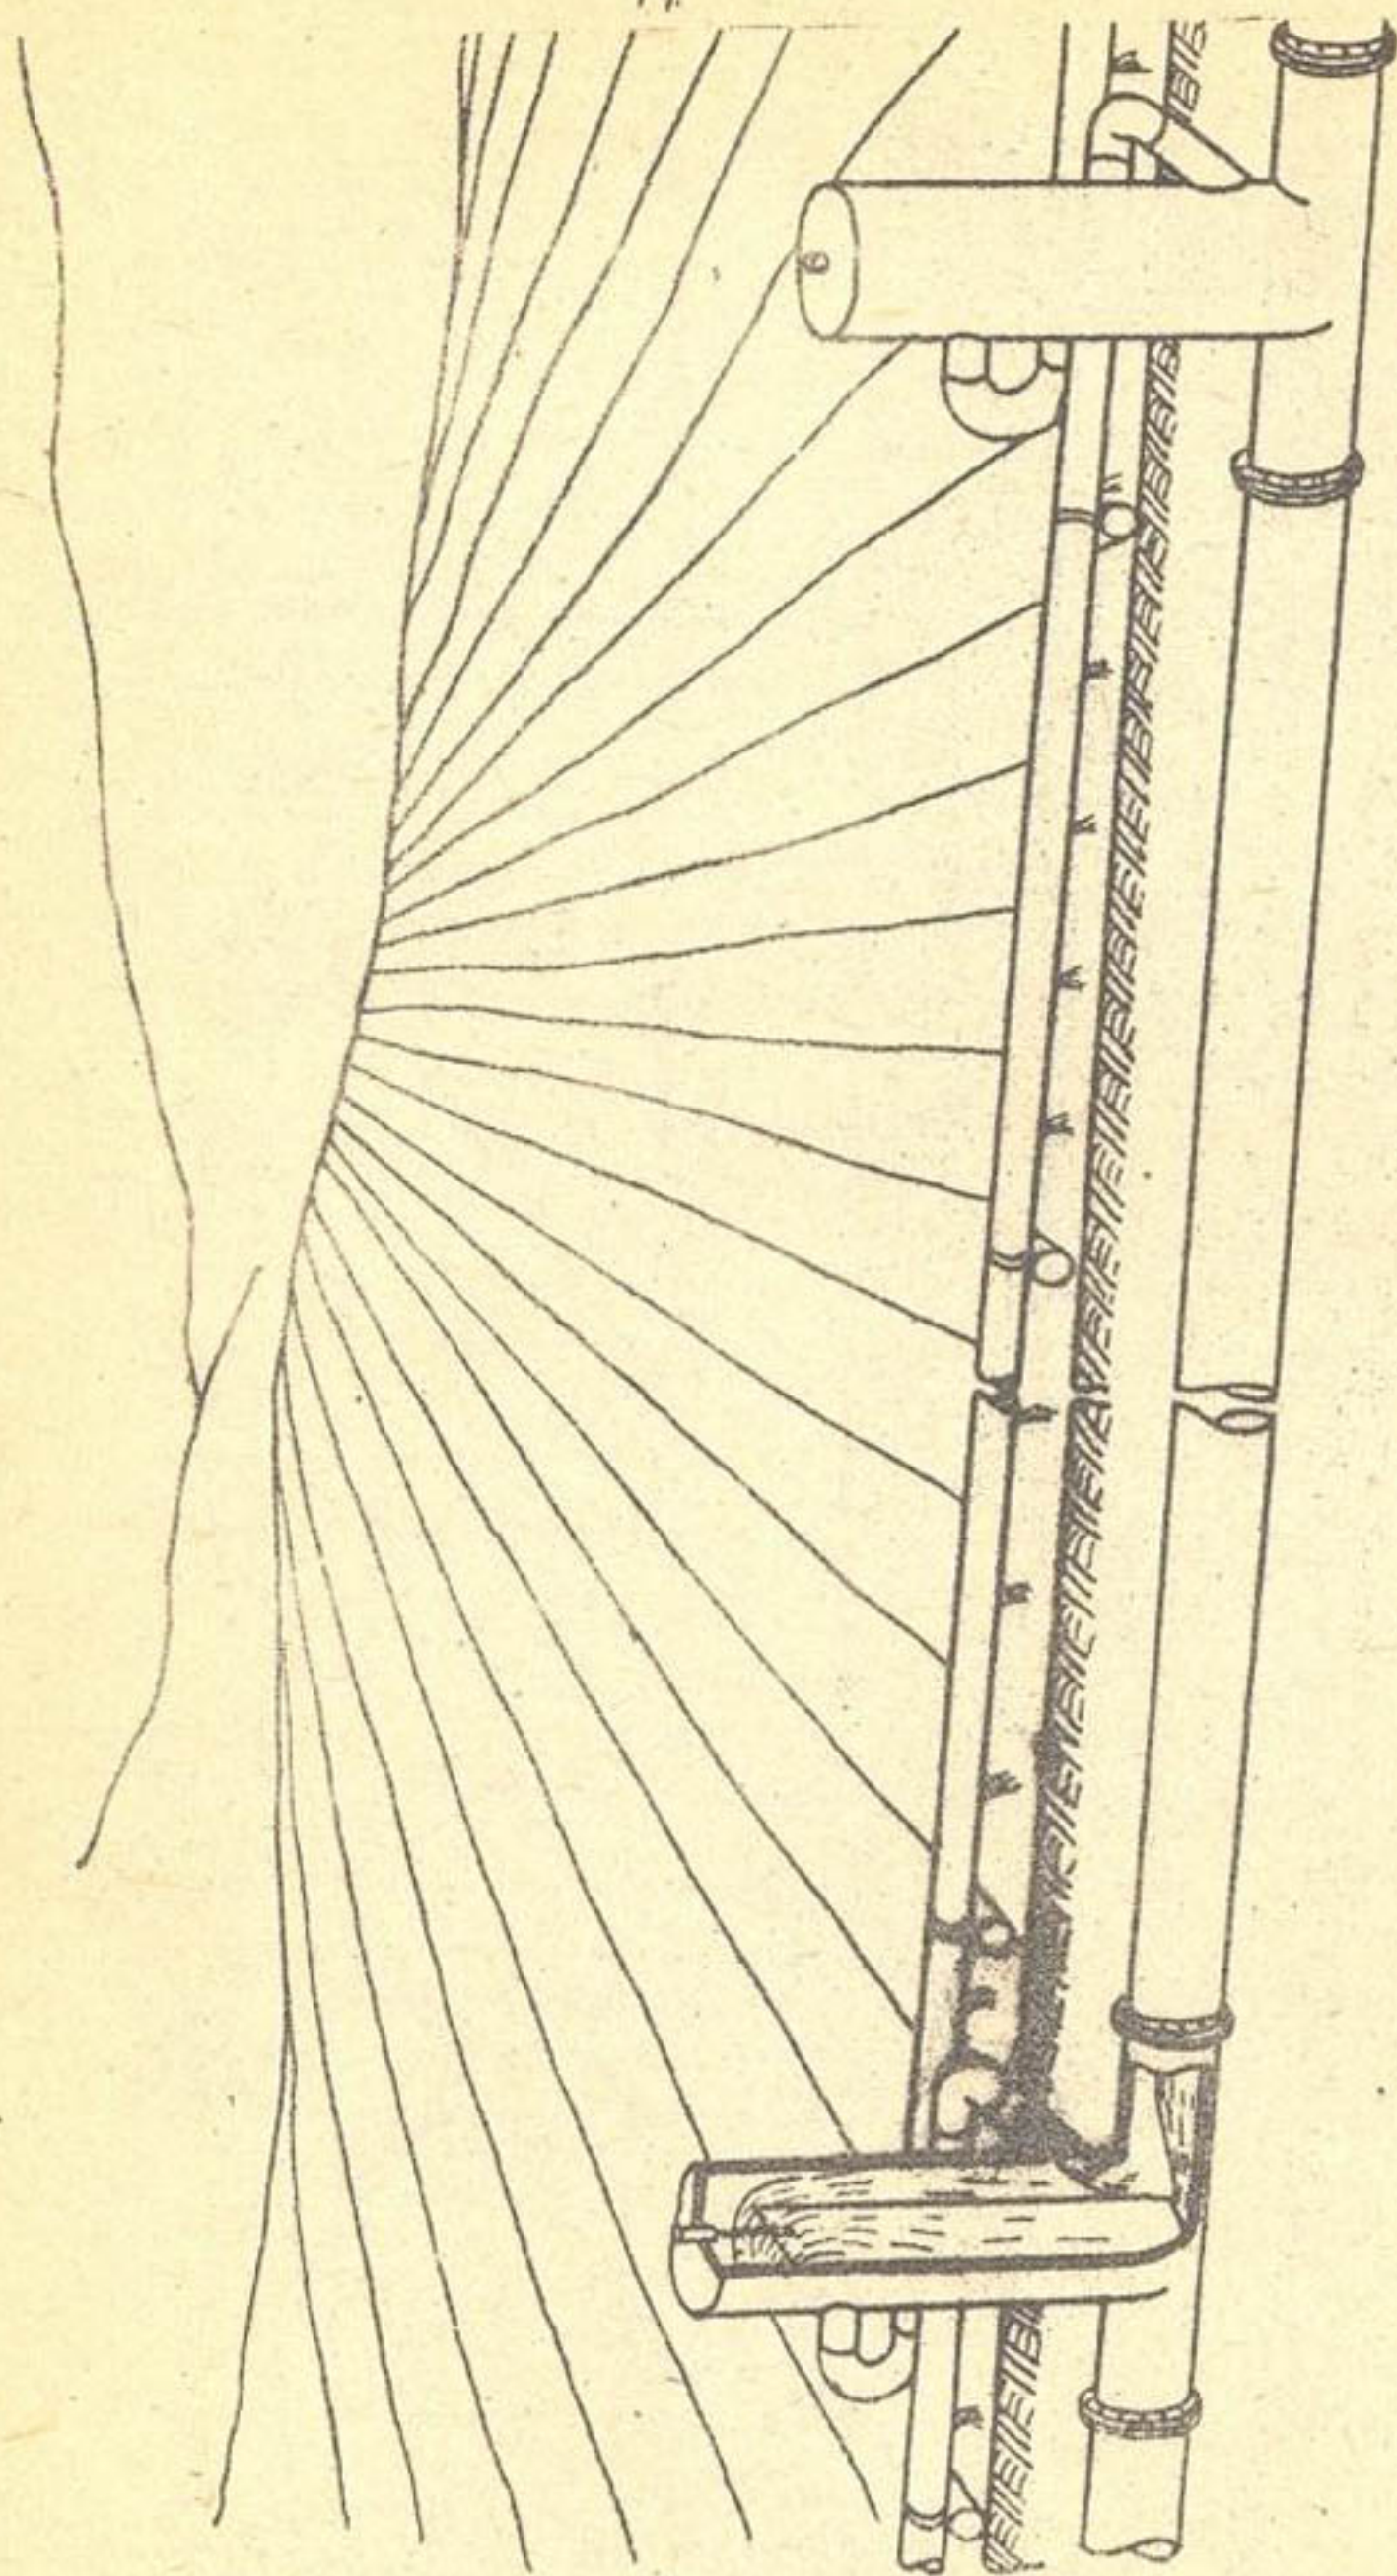


Рис. 3.1.1. Организация полива при поперечной схеме на крутых склонах.



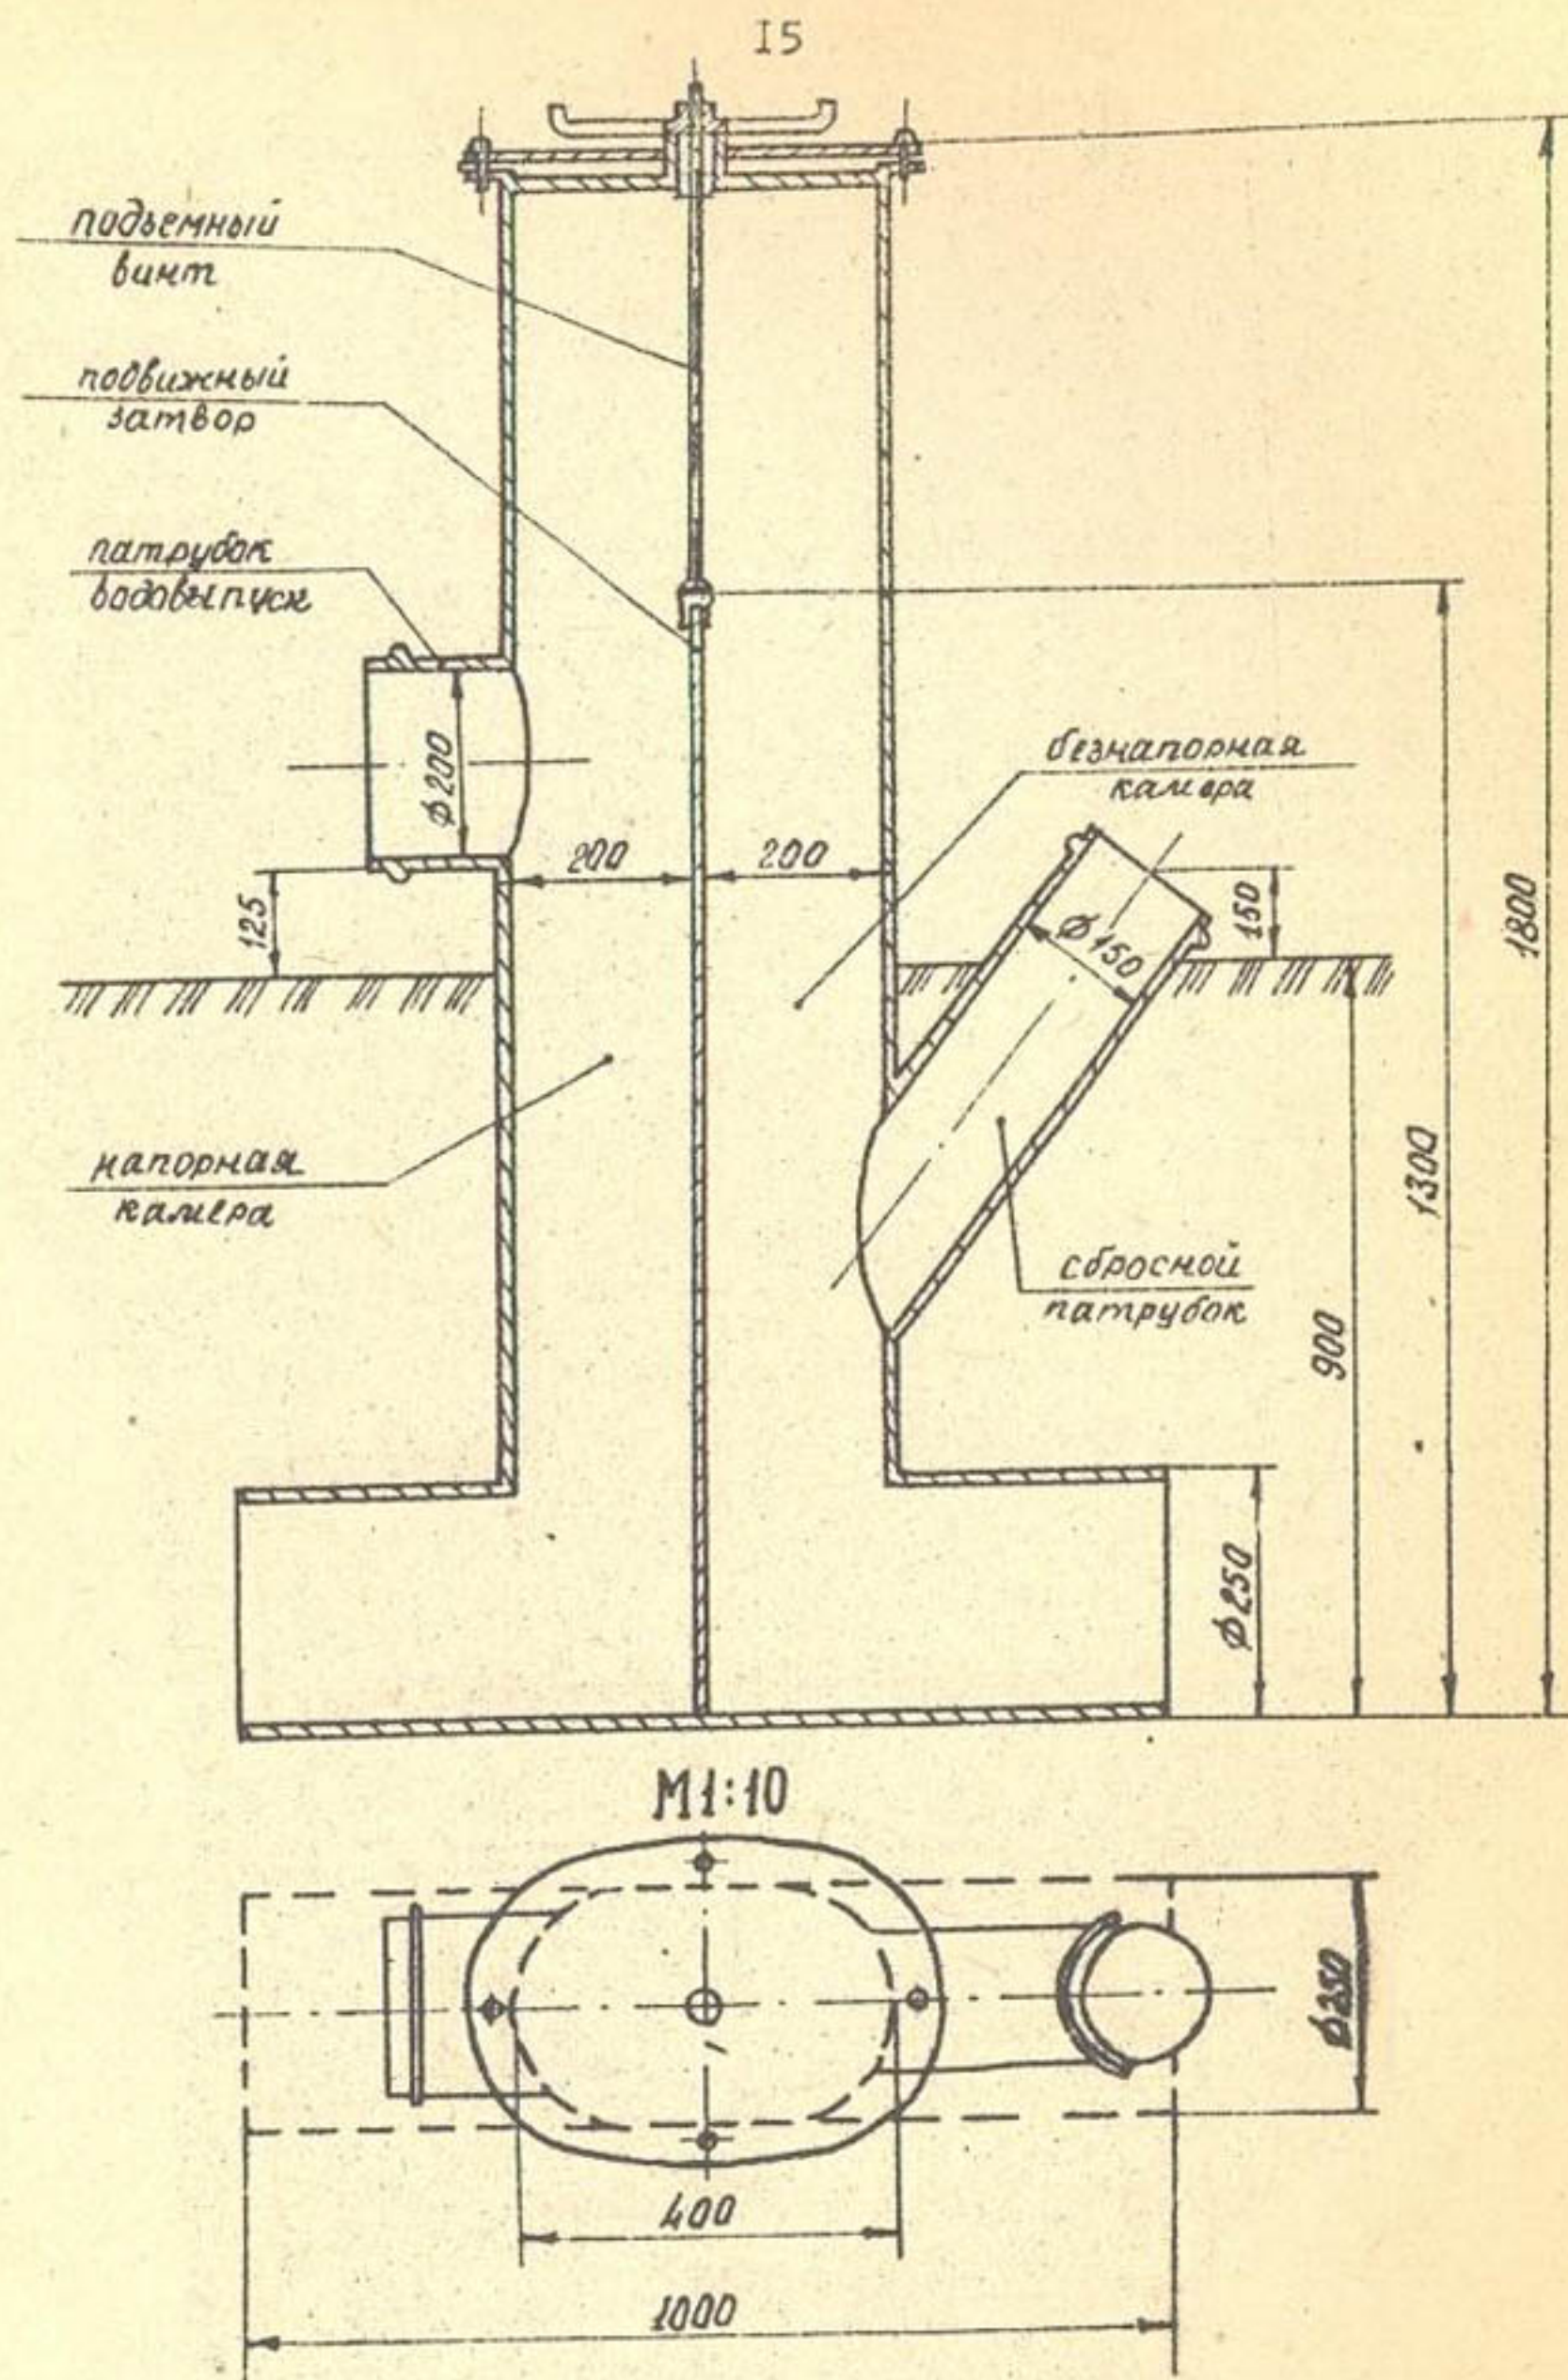


Рис. 3.2. Стойк-водоотпуск.



водовыпуске позволяет проводить поливы очень стабильными расходами в борозды. Если по какой-либо причине в начале поливного трубопровода расход увеличивается, то в связи с безнапорным движением воды в трубах и повышенными гидравлическими сопротивлениями водовыпусков излишек расхода проходит транзитом и сбрасывается в закрытый трубопровод. Сбросная вода может быть использована для поливов нижерасположенных участков.

Главное преимущество предложенной системы "закрытый ороситель - поливной жесткий трубопровод" - решение вопроса по организации поливов без эрозии почвы.

Пропускную способность безнапорной оросительной сети можно определять, пользуясь графиками, изображенными на рис.3.3. Графики составлены, исходя из принятой схемы расстановки стояков-водовыпусков на расстоянии 150м друг от друга.

Пропускная способность безнапорной оросительной сети несколько ниже, чем напорной. Разность в пропускной способности уменьшается по мере увеличения уклона трассы закрытых распределителей.

В приложении IV приведены примеры организации поливов и продольный профиль безнапорного участкового распределителя.

Гидравлические характеристики поливных комплектов ТАП-150 и ПАР-100 таковы, что они могут быть использованы и как поливные, и как транспортирующие водоводы.

На рис.1 прилож.IV показана организация полива участка непосредственно из внутрихозяйственного оросителя; на рис.2 - возможная схема организации поливов на широком склоне.

Приведенные примеры дают основание заключить, что в условиях зоны Паркентского канала строительство закрытых участковых распределителей длиной 300 м и менее нецелесообразно.



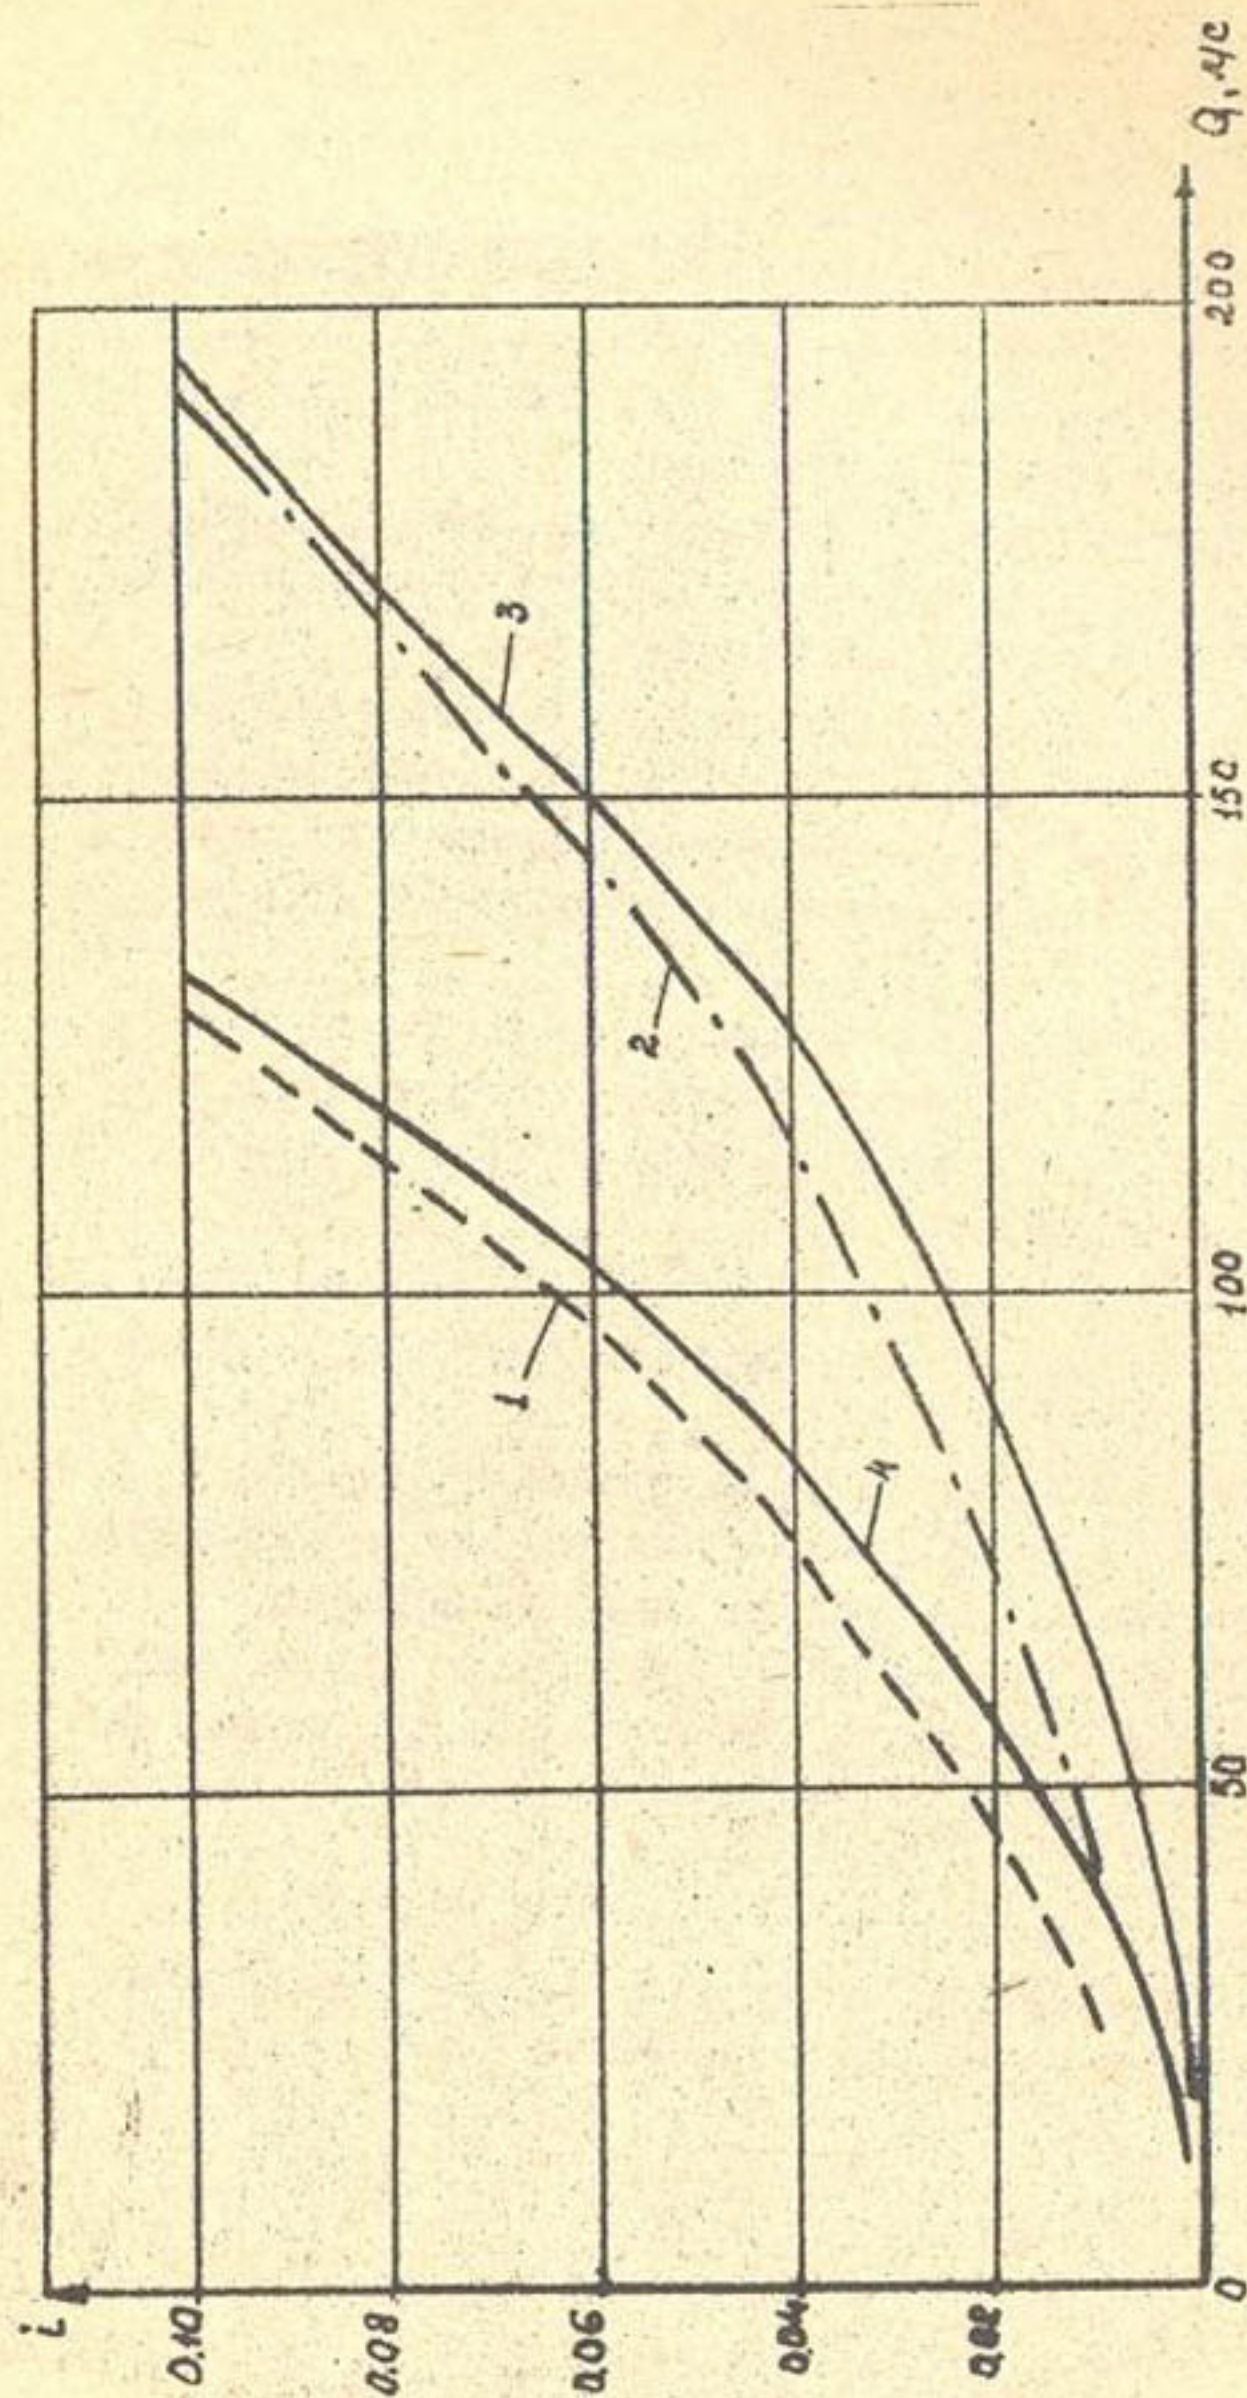


Рис.3.3.3. Максимальная пропускная способность напорной и безнапорной оросительной сети в зависимости от уклона при расстоянии между стояками 150 м:

1 - безнапорная сеть из асбоцементных труб  $d = 189$  мм; 2 - безнапорная сеть из труб ТСП - 250; 3 - напорная сеть из труб ТСП - 250; 4 - напорная сеть из асбоцементных труб  $d = 189$  мм.



Приложение I

"Утверждаю"

Заместитель Министра мелиорации  
и водного хозяйства СССР

(подпись А.С.БАТРАКОВА)

29 июня 1981 г.

Р Е Ш Е Н И Е

о постановке на производство трубопровода -  
алюминиевого поливного марки ТАП-150

Согласовано:

Начальник Главного управления  
механизации Минводхоза СССР

(подпись С.Н.НИКУЛИНА)

15 июня 1981 г.

Начальник ГСКБ по  
иригации.

(подпись В.М.ВЕСМАНОВА)

9 июня 1981 г.

Главный инженер УИТУ Саратовского  
облисполкома:

(подпись А.П.ХАРИТОНОВА)

12 июня 1981 г.

Москва - 1981



Результаты испытаний жестких трубопроводов из алюминевых труб, проведенных Среднеазиатским научно-исследовательским институтом ирригации в 1979 г., подтвердили соответствие испытываемых образцов техническому заданию и показали их технико-экономические преимущества по сравнению с поливальщиком-передвижным агрегатным марки ППА-165, в частности:

- повышение производительности труда - на 25%;
- повышение срока службы - на 100%;
- улучшение условий труда - трубопровод быстроразборный, снабжен илосборником, оборудован водовыпусками с гасителями напора, имеет малую зависимость от микрорельефа и простую конструкцию;
- годовой экономический эффект в эксплуатации на один комплект - 46,7 руб/га.

Учитывая рекомендации отчета, решили поставить на производство с 1982 г. на заводе УИТУ Саратовского обл. исполкома трубопровод алюминевый поливной марки ТАП-150, разработанный ГСКБ по ирригации совместно с САНИИРИ и имеющий следующие технические показатели:

|                                                                                             |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| производительность в 1 ч чистой работы при поливной норме 1200 м <sup>3</sup> /га . . . . . | 0,25            |
| ширина захвата, м . . . . .                                                                 | 100             |
| площадь полива с одной позиции, га . . . . .                                                | до 5,2          |
| масса, кг . . . . .                                                                         | 370             |
| скорость транспортирования, км/ч . . . . .                                                  | до 3,0          |
| общий расход воды в трубопроводе, л/с . . . . .                                             | до 50           |
| ширина междурядий, см . . . . .                                                             | 60 и 90         |
| диаметр трубы, мм . . . . .                                                                 | 150             |
| длина трубы, м . . . . .                                                                    | 5,4             |
| угол поворота в стыке труб в различных плоскостях рад (град) . . . . .                      | 0,121(7°)       |
| замковый элемент . . . . .                                                                  | быстроразъемный |
| тип водовыпуска . . . . .                                                                   | регулируемый    |
| пределы регулирования расхода воды из водовыпуска, л/с . . . . .                            | 0...0,7         |
| неравномерность расхода воды по водовыпускам, %...±                                         | 10              |



|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| диаметр сифона, мм . . . . .                 | I50         |
| повреждаемость сельхозкультур при смене      |             |
| позиций, % . . . . .                         | до 0,1      |
| срок службы, лет . . . . .                   | 10          |
| коэффициент использования рабочего времени   |             |
| смены . . . . .                              | 0,8         |
| коэффициент надежности технологического      |             |
| процесса . . . . .                           | 0,99        |
| коэффициент технического использования . . . | 0,9         |
| коэффициент готовности . . . . .             | 0,95        |
| уровень унификации, % . . . . .              | не менее 40 |
| обслуживающий персонал, чел.:                |             |
| - во время полива . . . . .                  | 1           |
| - при соединении и разъединении труб и       |             |
| смене позиций . . . . .                      | 2           |
| Расчетные цены, руб:                         |             |
| - лимитная . . . . .                         | I244        |
| - проектная оптовая . . . . .                | I555        |



# ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ЖЕСТКИХ АЛЮМИНИЕВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

При расчете поливных алюминиевых трубопроводов могут встретиться два случая: работа в напорном режиме и движение воды по трубам с раздачей по пути — в безнапорном режиме. В первом случае трубопроводы укладываются по безуклонным трассам или работают под большим напором воды; во втором — трубопровод укладывается по трассе, имеющей уклон выше критического.

## I. Расчет жестких поливных трубопроводов, работающих в напорном режиме

Основной расчетной формулой является зависимость, полученная Г.А.Петровым:

$$h_w = \frac{1}{K^2} \left[ (Q_T + Q_n)^2 \cdot x - (Q_T + Q_n) \frac{Q_n}{\ell} x^2 + \frac{Q_n^2 x^3}{3\ell^2} \right] - \frac{\alpha_Q \cdot Q_n^2}{2g\omega^2} \left[ 2\left(\frac{Q_T}{Q_n} + 1\right) - \frac{x}{\ell} \right] \cdot \frac{x}{\ell}, \quad (2.1)$$

где  $K$  — расходная характеристика,

$x$  — длина трубопровода, на которой происходят потери напора ;

$\ell$  — общая длина трубопровода;

$Q_n$  — расход, раздаваемый по пути ( $x$ );

$Q_T$  — транзитный расход.

Для расчета потерь напора по всей длине трубопровода при условии, что расход распределяется равномерно, формула 2.1 принимает вид

$$h_w = \frac{Q^2}{2g\omega^2} + \frac{Q^2 \ell}{3K^2}. \quad (2.2)$$



Часто в расчетах пренебрегают членом  $\frac{Q^2}{2g\omega^2}$ , так как эта величина мала по сравнению со вторым членом уравнения. Тогда формулы 2.1 и 2.2 примут следующий вид:

$$h_w = \frac{Q_T^2 + Q_T \cdot Q_n + \frac{Q_n^2}{3}}{K^2} \cdot \ell, \quad (2.3)$$

$$h_w = \frac{Q_n^2 \cdot \ell}{3K^2}. \quad (2.4)$$

Трубопровод, как правило, оборудуется водовыпусками, позволяющими регулировать вытекающие из них струи. Если известна величина расхода (максимального) в борозду  $q\delta$  то можно определить необходимый напор воды в конечном сечении трубопровода по формуле

$$H = \left( \frac{q\delta}{m \omega \sqrt{2g}} \right)^2, \quad (2.5)$$

где  $m$  — коэффициент расхода регулируемого водовыпуска при полном его открытии;

$\omega$  — площадь поперечного сечения вытекающей из водовыпуска струи.

Допустимая величина потерь по длине поливного трубопровода составит

$$h_w = h_n - h.$$

Здесь  $h_n$  — напор в начальной части трубопровода, который лимитируется горизонтом воды в канале или напорами в закрытой сети.

Имея в виду, что общий расход трубопровода равен  $q\ell$  и используя зависимость (2.4), можно записать:

$$\ell_{тр} = \left( \frac{3K^2 \cdot h_w}{q^2} \right)^{1/3}, \quad (2.6)$$

где  $q = \frac{q\delta}{a}$ ;  $a$  — ширина междурядий.

Диаметр трубопровода должен быть подобран с таким расчетом, чтобы в период проведения полива не заилилась его внутренняя полость. Можно допустить частичное заили-



вание лишь концевой части поливного трубопровода, на длине, равной одному или двум звеньям, из которых составляется трубопровод. Исходя из условия незаиляемости, диаметр поливного трубопровода определяется по соотношению

$$d = \sqrt{\frac{4\ell_1 q}{\pi \cdot V_{доп}}}, \quad (2.7)$$

где  $\ell_1$  - длина двух звеньев, составляющих поливную плеть;

$V_{доп}$  - допустимая скорость движения потока, при которой не происходит осаждения наносов.

## 2. Расчет жестких поливных и транспортирующих трубопроводов, работающих в безнапорном режиме

Трубопровод будет работать в безнапорном режиме с максимальной пропускной способностью, если уклон по трассе его укладки будет превышать критическую величину. Значение критического уклона определяется по зависимости

$$i_{кр} = \frac{q}{C^2} \cdot \frac{\chi_{кр}}{B_{кр}}. \quad (2.8)$$

В трубах максимальная пропускная способность достигается при их выполнении  $0,925 D$ . При этом выдерживаются определенные соотношения между гидравлическими элементами:

$$\begin{aligned} K &= 0,587z; \quad \omega = 3,038 z^2; \quad B = 1,054 z; \\ \chi &= 5,175z; \quad \frac{\chi}{B} = 4,91. \end{aligned} \quad (2.9)$$

Исходя из приведенных соотношений, критический уклон для трубопроводов определяется формулой

$$i_{кр} = \frac{48,118}{C^2}, \quad (2.10)$$

где

$$C = \frac{1}{n} (0,587z)^{1/6}. \quad (2.11)$$



При уклонах, равных  $i_{кр}$  или  $i > i_{кр}$  расход, пропускаемый трубопроводом, определяется по формуле

$$Q = \omega \cdot c \cdot \sqrt{Ri}, \quad (2.12)$$

где  $\omega, c, R$  определяются соотношениями (2.9). Если трубопровод используется как транзитный водовод, его расход определяется формулой (2.12). Для определения длины поливного водовода используется зависимость

$$l_{тр} = \frac{Q}{q_0} \cdot a, \quad (2.13)$$

где  $q_0$  — расход в борозду;  
 $a$  — ширина междурядий.

### 3. Подбор гидравлических элементов алюминиевых трубопроводов

На основании полевых и лабораторных исследований, выполненных САННИИГи, установлено следующее:

- коэффициент сопротивления трению по длине алюминиевых труб  $\lambda = 0,018$ ;
- коэффициент шероховатости гладкой поверхности труб  $\lambda = 0,0086$ ;
- коэффициент шероховатости труб с установленными регулирующими водовыпусками  $\lambda = 0,012$ ;
- коэффициент расхода водовыпусков меняется от  $\mu = 0,208$  при  $\omega = 4,5 \text{ см}^2$  до  $\mu = 0,606$  при  $\omega = 0,5 \text{ см}^2$ . Здесь имеется в виду напорный режим работы трубопровода. В безнапорном режиме те же водовыпуски работают в таких условиях, при которых трудно применять расчетные методы. Опыты показали, что в этом случае регулировка расходов легко выполняется в пределах 0...0,15 л/с на всем протяжении поливной части трубопровода.

#### А. Работа трубопровода в напорном режиме

При малых уклонах расход в борозду  $q_0 = 0,3 \text{ л/с}$ , ширина междурядий 0,6 м. Необходимый напор в концевой



части трубопровода при максимальном открытии водовыпуска составит

$$h = \left( \frac{q}{\mu \cdot \omega \sqrt{2g}} \right)^2 = \left( \frac{0,0003}{0,208 \cdot 4,5 \cdot 10^{-4} \cdot 4,421} \right)^2 = 0,524.$$

В начальной части трубопровода напор лимитируется положением горизонта в лотке и составляет 0,8 м. Допустимая величина потерь составляет

$$0,8 - 0,524 = 0,276.$$

Исходя из условия незаиляемости, диаметр поливного трубопровода при  $V_{доп} = 0,35$  м/с,  $l_1 = 12$  м и

$$q = \frac{0,0003}{0,6} = 0,0005 \text{ м}^3/\text{с на 1 м составляет}$$

$$d = \sqrt{\frac{4 \cdot 12 \cdot 0,0005}{\pi \cdot 0,35}} = 0,147 \text{ м.}$$

Принимаем  $d = 0,146$  м, что соответствует стандарту (наружный диаметр труб  $d = 150$  мм). Вычисляем гидравлические элементы трубопровода:

$$d = 0,146 \text{ м; } \omega = 0,0167 \text{ м}^2;$$

$$\omega^2 = 0,00028 \text{ м}^4; R = 0,0365 \text{ м;}$$

$$C = \frac{1}{R} R^{1/6} = \frac{0,0365^{1/6}}{0,012} = 48;$$

$$K^2 = \omega^2 \cdot C^2 \cdot R = 0,0235.$$

Длина поливной части трубопровода

$$l_{тр} = \left( \frac{3K^2 h_w}{q^2} \right)^{1/3} = \left( \frac{3 \cdot 0,0235 \cdot 0,276}{0,0005^2} \right)^{1/3} = 42,7 \text{ м.}$$

Поскольку длина одной секции трубопровода составляет либо 6, либо 12 м, принимаемая длина поливного трубопровода равна 42 м. При запитывании поливного трубопровода из середины его общая длина составит 84 м, а расход

$$Q = 84 \cdot 0,0005 = 0,042 \text{ м}^3/\text{с} = 42 \text{ л/с.}$$



# Б. Работа алюминиевого трубопровода в безнапорном режиме

Определяем гидравлические характеристики трубопровода:

$$C = \frac{1}{n} (0,5874)^{1/6} = \frac{1}{0,0086} (0,587 \cdot 0,073)^{1/6} = 68,77.$$

В расчете принят коэффициент шероховатости  $n = 0,0086$  для гладких труб, так как проверяется максимальная пропускная способность трубопровода при работе в транзитном режиме. В этом случае трубопровод укладывается водовыпусками вверх или они закрыты.

Критический уклон

$$i_{кр} = \frac{48,118}{68,77^2} = 0,0102.$$

Пропускная способность трубопровода при работе в транзитном режиме

$$Q = \omega \cdot C \sqrt{R i}$$

$$\begin{aligned} (\omega = 3,038 \text{ л}^2; \quad R = 0,587 \text{ л}; \quad \omega = 0,0162 \text{ м}^2; \\ R = 0,0429 \text{ м}; \quad Q = 0,0162 \cdot 68,77 \sqrt{0,0429 \cdot 0,0102} \\ = 0,0233 \text{ м}^3/\text{с}). \end{aligned}$$

Поливная часть трубопровода имеет коэффициент шероховатости  $n = 0,012$ ,

$$C = \frac{1}{0,012} (0,587 \cdot 0,073)^{1/6} = 49,3.$$

Критический уклон при раздаче воды в борозды

$$i_{кр} = \frac{48,118}{49,3^2} = 0,0198;$$

пропускная способность

$$Q = 0,0162 \cdot 49,3 \sqrt{0,0429 \cdot 0,0198} = 0,0233 \text{ м}^3/\text{с}.$$

Длина поливного трубопровода при расходе в борозду 0,07 л/с и ширине междурядий 0,6 м

$$l = \frac{23,3 \cdot 0,6}{0,07} = 200 \text{ м}.$$

На рис. I и 2 (прилож. II) показана пропускная способность трубопроводов ТАП-150 и ПАР-100 в зависимости от уклона



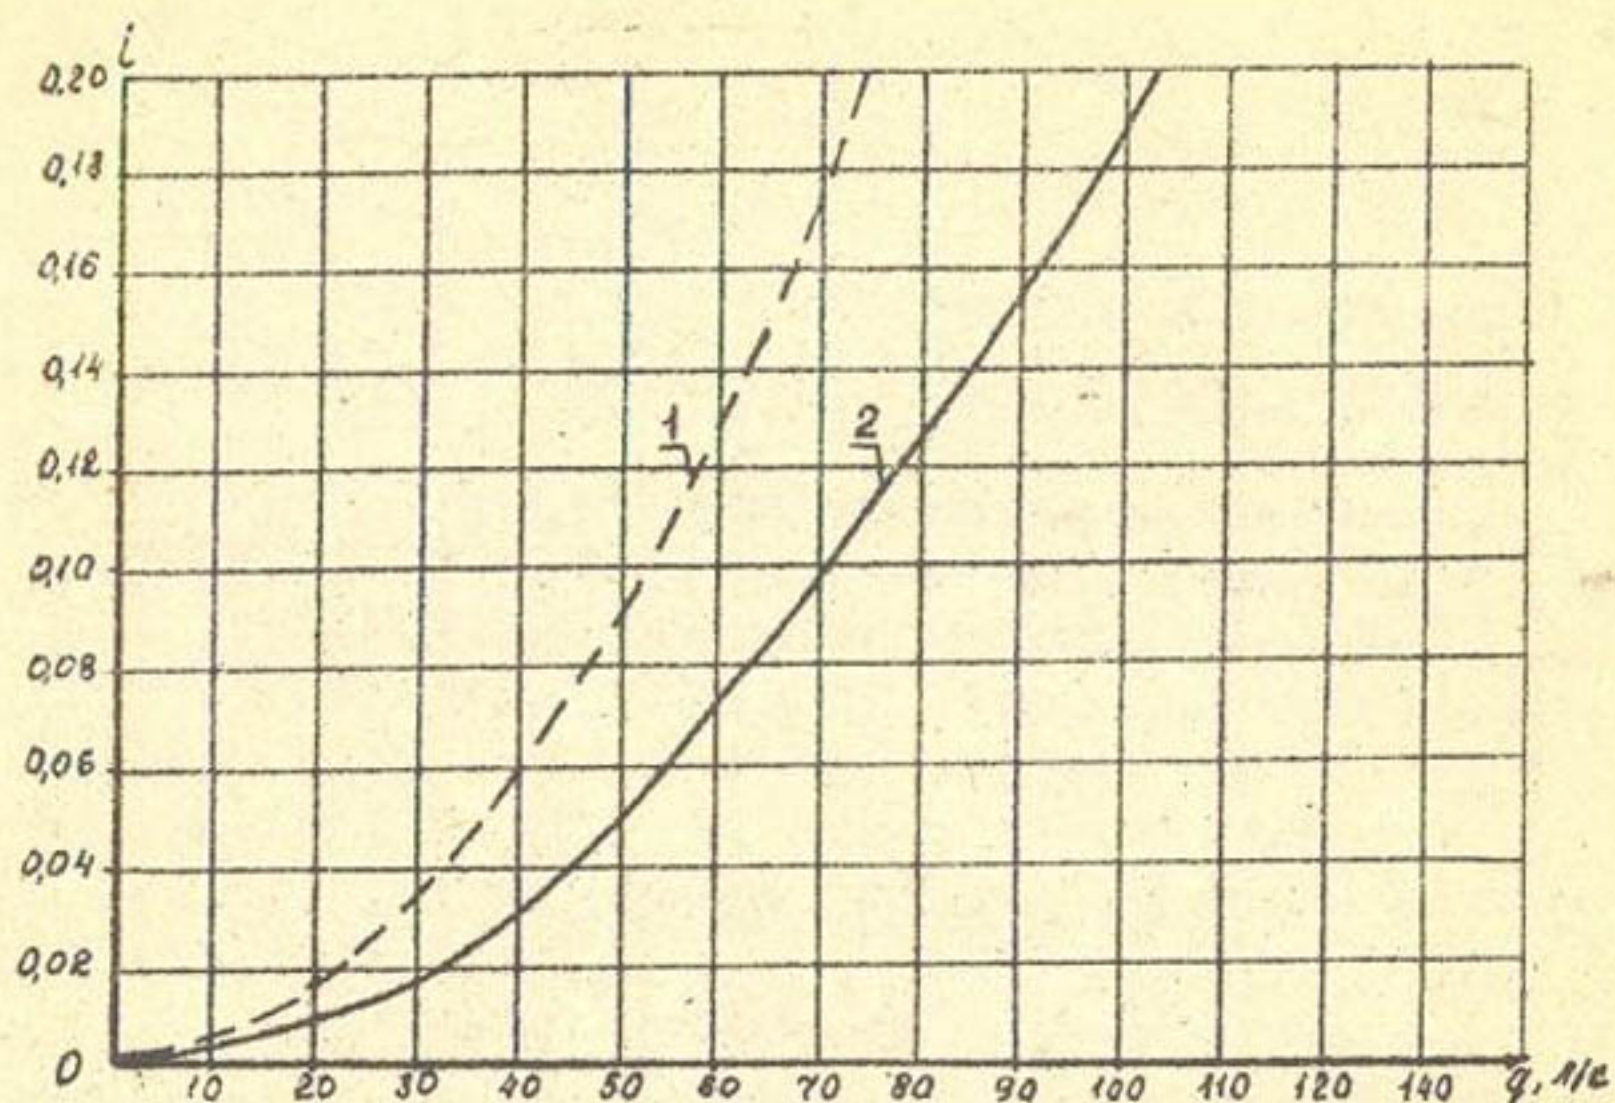


Рис.П.1 Пропускная способность трубопроводов ТАП-150:  
1 - поливной режим; 2 - транзитный режим.

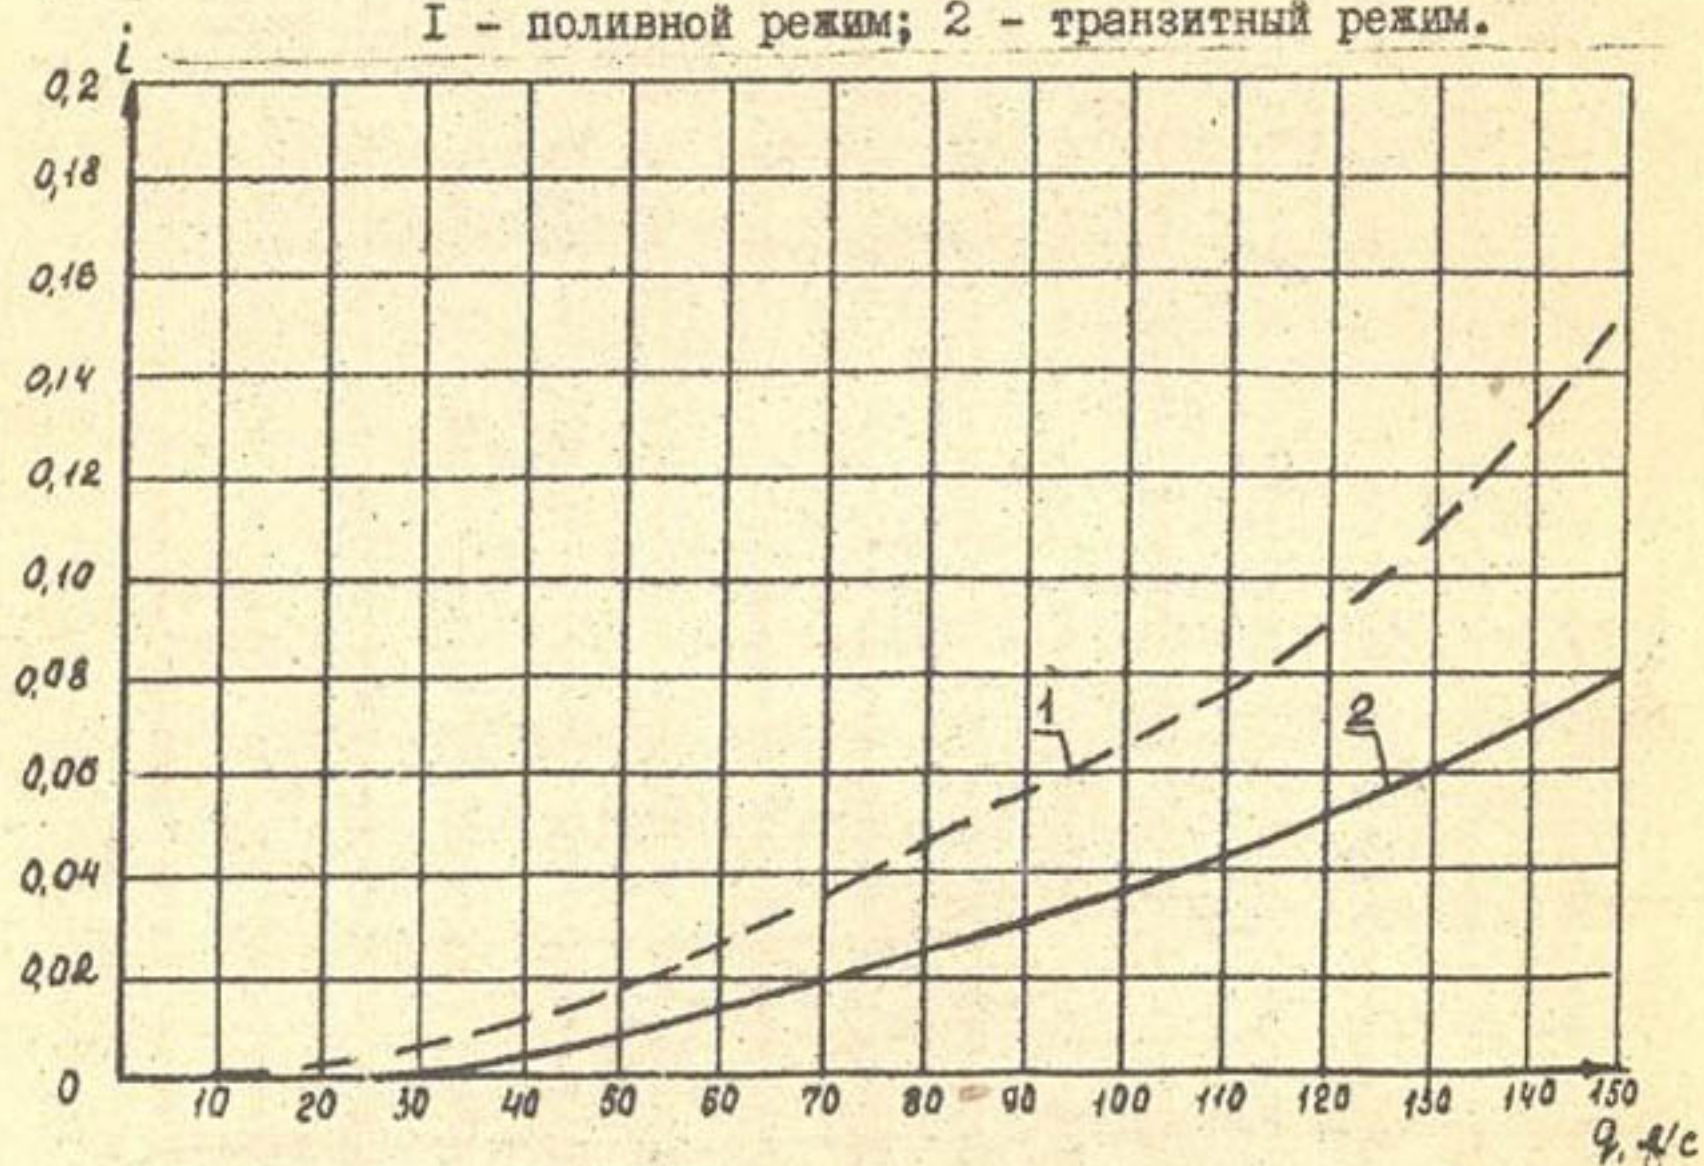


Рис.П.2. Пропускная способность трубопроводов ПАР-100.  
Условные обозначения те же, что и в рис.П.1



трассы их укладки. Трубопроводы ПАР-100 рекомендуется использовать в безнапорном режиме их работы. В напорном режиме трубопроводы ПАР-100, имеющие диаметр 200 мм, подвержены заиливанию, что является серьезным препятствием для транспортировки их с позиции на позицию.



## Приложение III

РАСЧЕТЫ И ОБОСНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНИКИ ПОЛИВА  
ПО БОРОЗДАМ ДЛЯ УСЛОВИЙ ЗОНЫ ПАРКЕНТСКОГО КАНАЛА

Оптимальное сочетание элементов техники полива. Применение расчетных методов объясняется в данном случае не столько отсутствием экспериментального материала, сколько необходимостью выявить основные закономерности в сочетании элементов техники полива в предгорной зоне. Для расчетов использованы методики, разработанные в САНИИРИ и Среднеазиатгипроводхлопке, прошедшие многократную проверку на фактическом материале и нашедшие применение при составлении проектов.

Основной почвенной характеристикой для расчетов служит зависимость скорости впитывания воды почвой от времени. Для описания динамики процесса впитывания принята формула А.Н. Костякова:

$$v_t = K_1 \cdot t^{-\alpha}, \quad (III.1)$$

где  $t$  — время;

$K_1$  — коэффициент, имеющий размерность скорости м/ч;

$\alpha$  — безразмерный коэффициент.

Параметры формулы (3.1)  $K_1$  и  $\alpha$  определяются из экспериментальных данных. На основании проведенных ранее опытов и работ, выполненных в 1981 г., установлено, что  $\alpha = 0,275$ ;  $K_1 = 0,025$  м/ч в среднем характеризуют условия Паркентской зоны. Время пробега воды по сухой борозде до ее конца определяется по формуле А.Н.Костякова:

$$t_k = \left( \frac{l_b \cdot \lambda \cdot K_0}{q_b} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}}, \quad (III.2)$$

где  $l_b$  — длина борозды, м;

$\lambda$  — смоченный периметр или расчетная ширина инфильтрационного фронта, м;

$q_b$  — расход в борозду, м<sup>3</sup>/ч,

$$K_0 = \frac{K_1}{1-\alpha}. \quad (III.3)$$



Смоченный периметр борозды или ширина фронта инфильтрации определяется по формулам гидравлики открытых русел. Этот прием правомерен в случаях, когда расходы воды в борозде превышают 0,3 л/с, а уклоны поверхности земли меньше 0,01. При больших уклонах шероховатость борозды, имеющая большие значения (порядка 0,05), оказывает решающее влияние на формирование размеров потока.

В этих условиях ширина и глубина воды в бороздах оказываются практически одинаковыми при любых (кроме размывающих) расходах в борозду. Размеры потока в борозде очень незначительны — достигают нескольких сантиметров в ширину и миллиметров в глубину. Однако ширина фронта инфильтрации значительно больше свободной поверхности за счет бокового растекания фильтрующего потока, особенно в разрыхленном грунте. Как показывают опыты, ширина инфильтрации в бороздах с уклонами более 0,01 составляет 9...12 см.

За счет того, что в начале борозды увлажнение длится больше, чем в конце, отмечается неравномерность распределения поливной нормы по длине борозды, которая характеризуется коэффициентом  $K$ :

$$K = \frac{m_{нач}}{m_{конеч}} = \left( \frac{T}{T - t_K} \right)^{(1-\alpha)}, \quad (Ш.4)$$

где  $m_{нач}$  — поливная норма, впитавшаяся в начале борозды;

$m_{конеч}$  — то же, в конце борозды;

$T$  — общее время проведения полива, ч.

За время проведения полива подается общее количество воды равное  $q_0 \cdot T$ ; часть этой воды впитывается, а также сбрасывается за пределы борозды. Объем впитавшейся воды за период  $T$  определяется формулой

$$W = K_0 \cdot \lambda \cdot \ell_0 \left[ T - \frac{1}{1+\alpha} \left( \frac{\ell_0 \cdot \lambda \cdot K_0}{q_0} \right)^{\frac{1}{1+\alpha}} \right]^{(1-\alpha)} \quad (Ш.5)$$

Объем сброса устанавливается зависимостью

$$m_{сбр} = \frac{10000 (q_0 T - W)}{a \cdot \ell_0}, \quad (Ш.6)$$



где  $a$  — ширина междурядий, м.

На рис. III.1 показана зависимость впитавшегося объема воды от времени полива  $T$  для крайних случаев:  $\ell_s = 150$  м,  $q_s = 0,05$  л/с и  $\ell_s = 50$  м,  $q_s = 0,03$  л/с; вычисления велись по формуле III.5 при  $x = 0,1$  м.

Расчеты показали, что остальные рассматриваемые варианты ( $\ell_s = 50, 100, 150$ , и  $q_s = 0,1 \dots 0,03$  л/с) дают кривые  $m = f(t)$ , располагающиеся между приведенными на рис. I. На основании графика можно принять стандартное время полива вне зависимости от длины борозды равное 48 ч. За это время впитывается в почву 820...980 м<sup>3</sup>/га.

На рис. 2 показаны также зависимости величины сброса ( $m_{ср}$ ) и равномерности увлажнения по длине борозды ( $K$ ) от величины расходов в борозду ( $q$ ) и продолжительности полива ( $T$ ), которые получены по зависимостям III.4, III.5, III.6.

Исходя из сказанного, можно сделать ряд общих выводов, подтвержденных как в количественном, так и в качественном выражении экспериментами.

В результате расчетов установлено следующее:

1. Величина поливной нормы лимитируется условиями впитывания воды почвой и определяется временем полива вне зависимости от длины борозды и расхода подаваемой в нее воды. В рассматриваемых условиях для подачи на поле 900...1000 м<sup>3</sup>/га воды полив должен продолжаться не менее 2 сут.

2. С увеличением расходов в борозду резко возрастает объем сбросов. Добиться уменьшения сбросов можно, снижая расходы в борозду. Однако, исходя из допускаемой неравномерности увлажнения ( $K = 1,25$ ), оптимальными следует считать следующие расходы:

$$\begin{aligned} \ell_s = 150 \text{ м} \quad q_s &= 0,068 \text{ л/с} \quad (m_{ср} = 370 \text{ м}^3/\text{га}); \\ \ell_s = 100 \text{ м} \quad q_s &= 0,05 \text{ л/с} \quad (m_{ср} = 420 \text{ м}^3/\text{га}); \quad \ell_s = 50 \text{ м} \\ q_s &= 0,018 \text{ л/с} \quad (m_{ср} = 300 \text{ м}^3/\text{га}). \end{aligned}$$

Из приведенных цифр можно заметить, что объем сброса в рассматриваемом случае меньше как при коротких, так и при удлиненных бороздах. Максимальный объем сброса соответствует длине борозды 100 м.

3. Так как при удлиненных бороздах потери оросительной



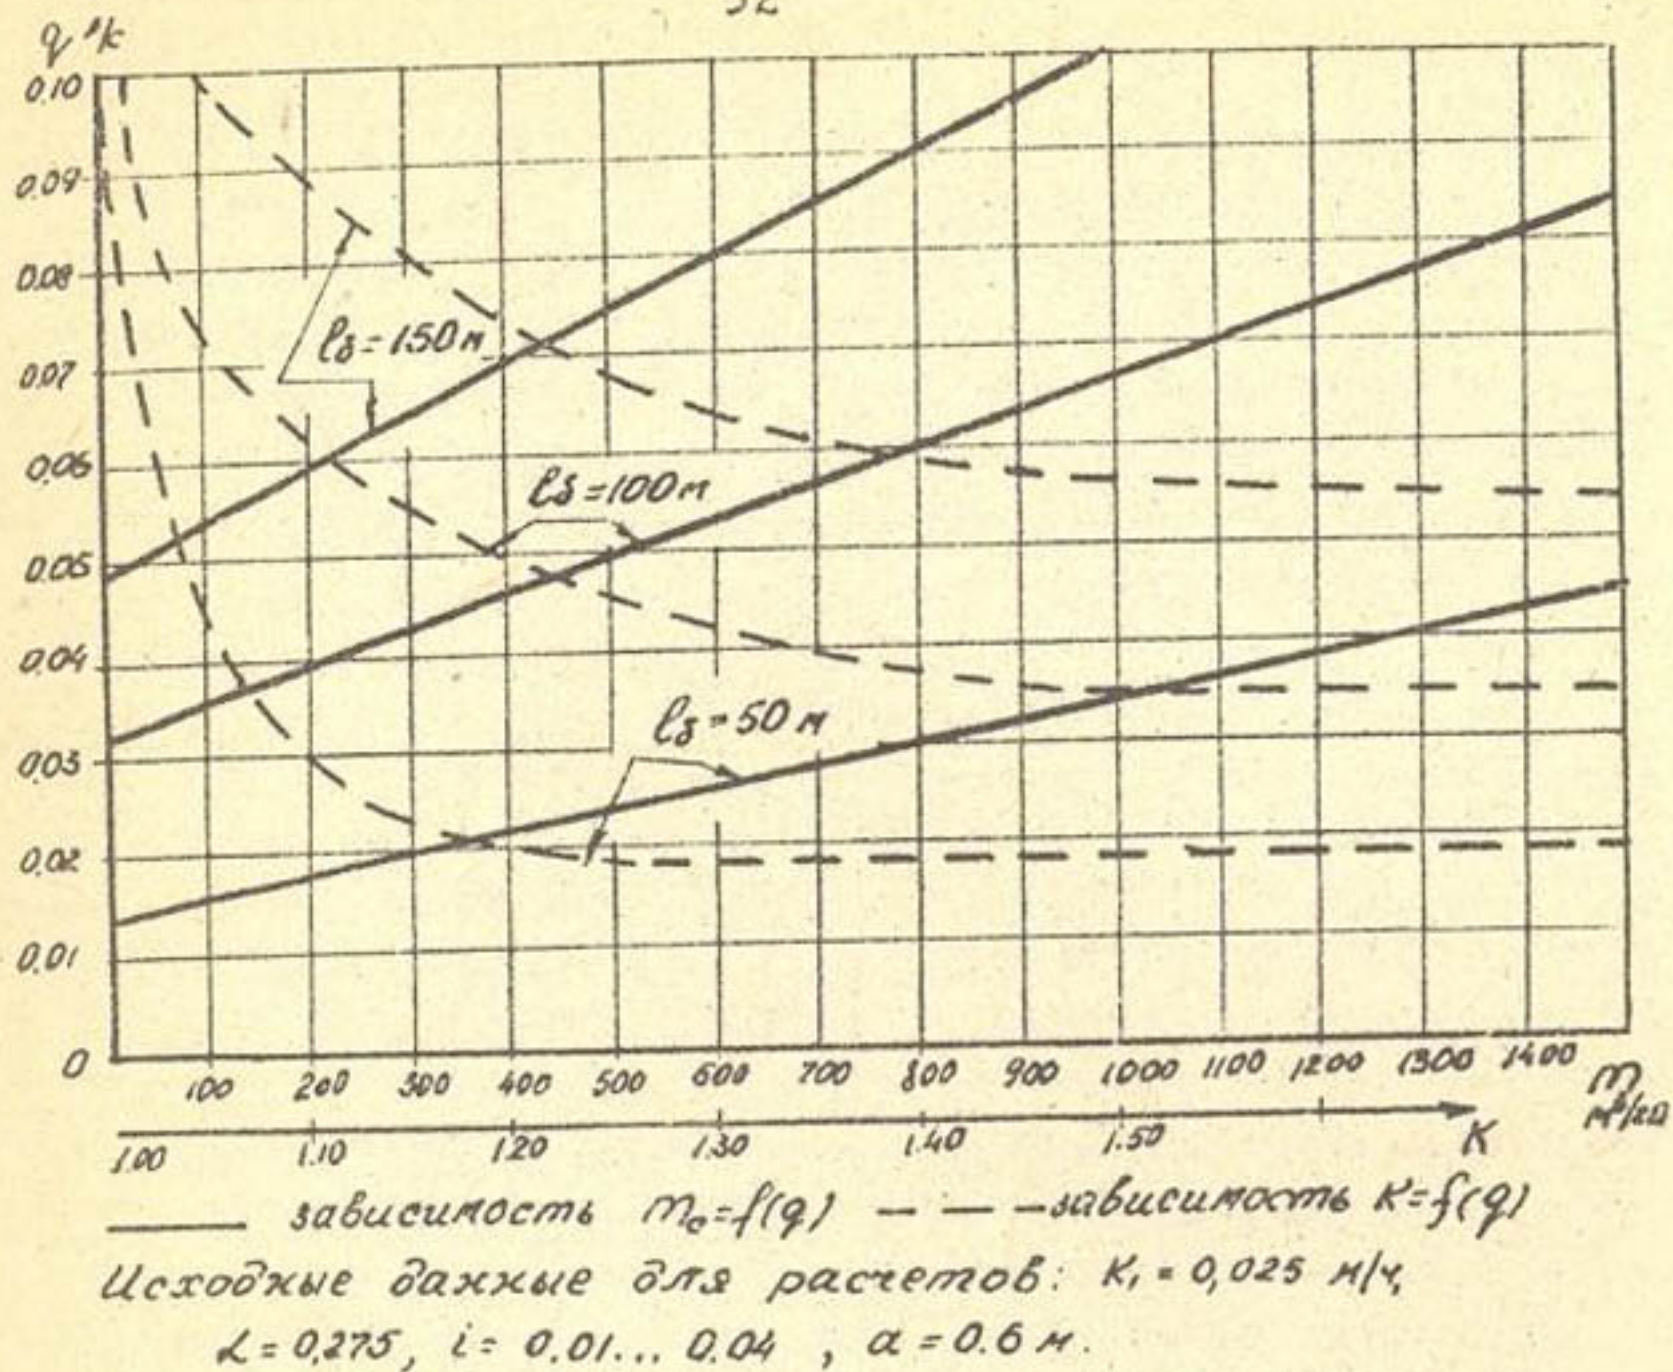


Рис. III. I. Зависимости величины сброса  $m_{ср}$  и равномерности увлажнения по длине борозды  $K$  от величины расхода в борозду  $q$  при продолжительности полива  $T = 48 \text{ ч}$ .

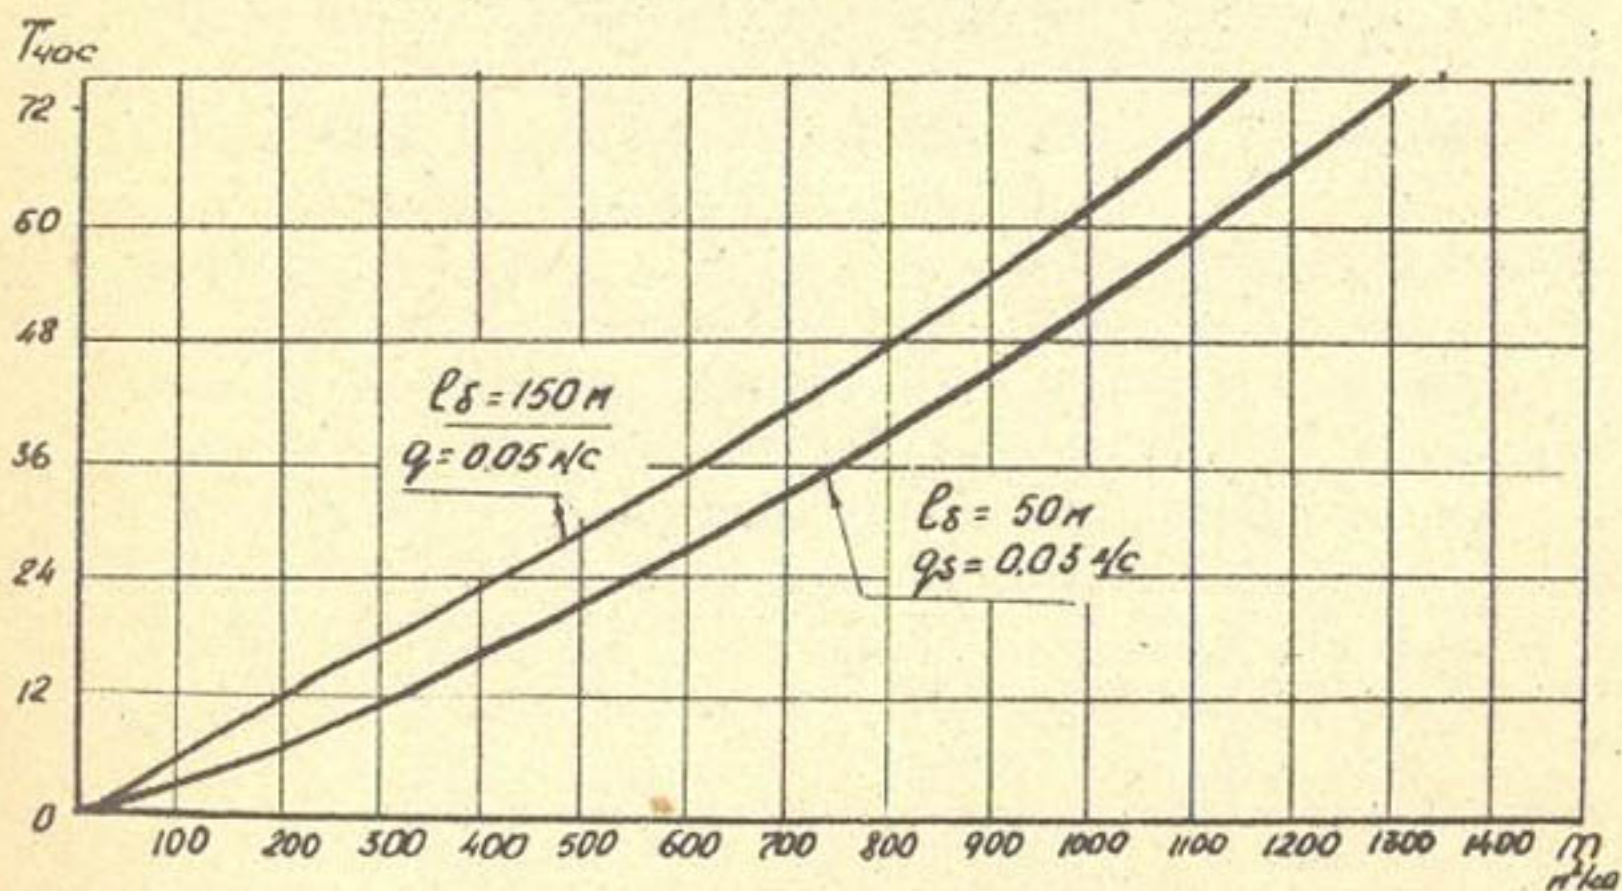


Рис. 3.2. Зависимость объема впитавшейся в борозду воды  $m$  от времени полива  $T$ .



воды на сброс уменьшаются, применять их следует в случаях, когда уклон поверхности позволяет, по условиям устойчивости к эрозии, применять расходы  $q_s = 0,07$  л/с.

4. Неравномерность увлажнения, величина сбросов, а также время проведения поливов могут быть значительно уменьшены при увеличении значения  $X$ . Этого практически можно добиться, применив предложение ТаджСХИ (Н.К.Нурматов) по меандрированию борозд.

#### Противоэрозионные мероприятия

В последнее время вопросам эрозии почв и, в частности, ирригационной, посвящено большое количество работ. Появились и новые взгляды на так называемый допустимый смыл почвы. Например Б.Ф.Камбаров (ТИИМСХ) допускал смыл в пределах 7,1 ... 25 т/га в год. При этом принималась во внимание мощность почвенного слоя. В последнее время используются рекомендации, основанные на изучении скорости почвообразовательных процессов.

По многочисленным данным, ежегодный прирост почвы при сероземном почвообразовательном процессе составляет 3,5 ... 5,0 т/га. Считается, что допустимый предел эрозии должен быть меньше скорости почвообразования минимум в 2 раза, т.е. не превышать 2,5 т/га. К подобным выводам пришел и В.А.Сурин, который считает, что почвенный слой не должен смываться более, чем на 0,8 ... 1,0 мм.

Основным способом предотвращения ирригационной эрозии в рассматриваемых условиях является строгая дозировка поливных струй в борозду.

Величина их не должна превышать допустимые пределы. Исходя из многочисленных исследований, выполненных в последнее время (В.А.Сурин, Ц.Е.Мирцхулава, М.С.Кузнецов и др.), допустимые расходы в борозду, гарантирующие отсутствие смыва почвы, составляют следующие величины (табл.Ш.І).

Таблица Ш.І

| $L$       | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,1   | 0,2   | 0,3   |
|-----------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| $q$ , л/с | 0,15 | 0,1  | 0,07 | 0,04 | 0,025 | 0,015 | 0,012 |
| $l_s$ , м | 200  | 200  | 150  | 100  | 60    | 50    | 40    |



Длины борозд в табл.3.1 назначены нами в соответствии с выполненными расчетами и обобщением результатов исследований по Паркентскому массиву.


В заключение следует отметить, что большинство исследователей, ведущих работы в предгорных условиях, основной причиной эрозии почв склонов при орошении считают резкие колебания поступающих в борозды струй, появление на полях значительных сбросных расходов. В этих условиях необходимо оснащение оросительной сети надежными, способными работать в автоматическом режиме, водораспределительными устройствами.



приложение IV

ПРИМЕРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛИВОВ И ПРОДОЛЬНЫЙ  
ПРОФИЛЬ БЕЗНАПОРНОГО УЧАСТКОВОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ



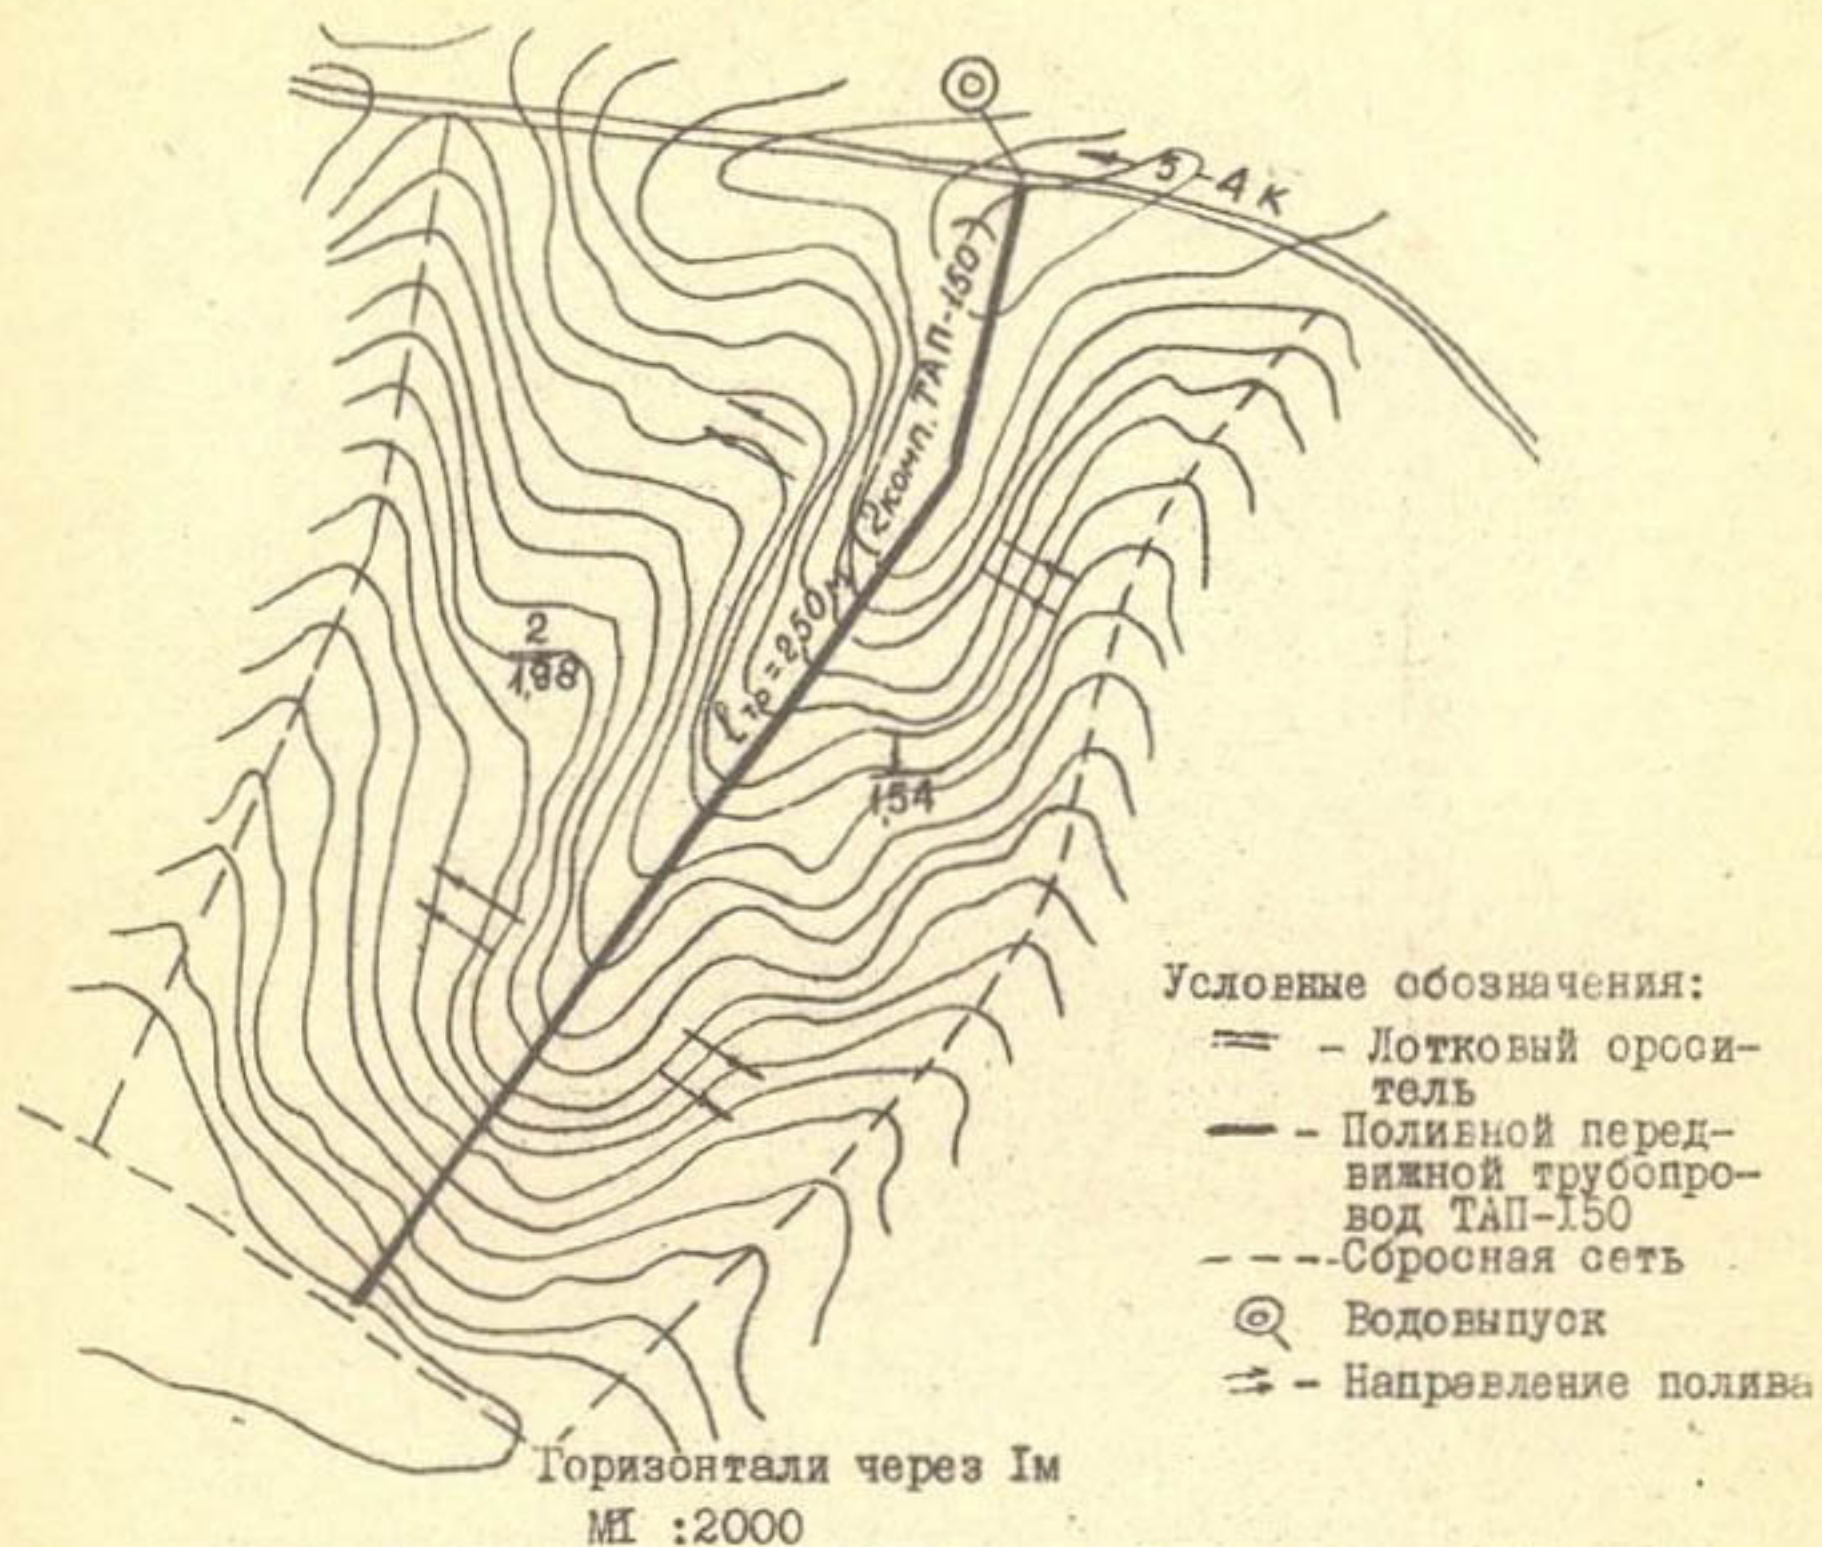

Поливной участок обслуживается двумя комплектами ТАП-150 (длина фронта полива 250 м) и после окончания полива (через 4 сут.) перемещается на соседний участок

Таблица элементов техники полива

| Номер<br>получ-<br>ка | Подвеш:<br>площадь,<br>га | Ср. длина<br>борозд,<br>м | Ср. уклон<br>вдоль<br>борозд | Секундный<br>расход в бо-<br>розду, л/с | Общее время<br>полива, ч |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| 1                     | 1,54                      | 55                        | 0,203                        | 0,03                                    | 48                       |
| 2                     | 1,98                      | 80                        | 0,208                        | 0,03                                    | 48                       |
| Итого: 3,52 га        |                           |                           |                              |                                         |                          |

Рис. IV. I. Схема разбивки оросительной сети.



Расход труб ДШ-160А без перемещения сезонно-укладываемых транзитных трубопроводов - 10,25 м/с, с перемещением - 25,07 м/с (столб и комплект сезонно - уклад. трубопроводов).

Распределительный закрытый трубопровод из труб ТЭЦ-250, пропускная способность - 1460 м³/с; пропускная способность, определенная по участку с наибольшим уклоном - 95 л/с.

Горизонталь через 1 м.

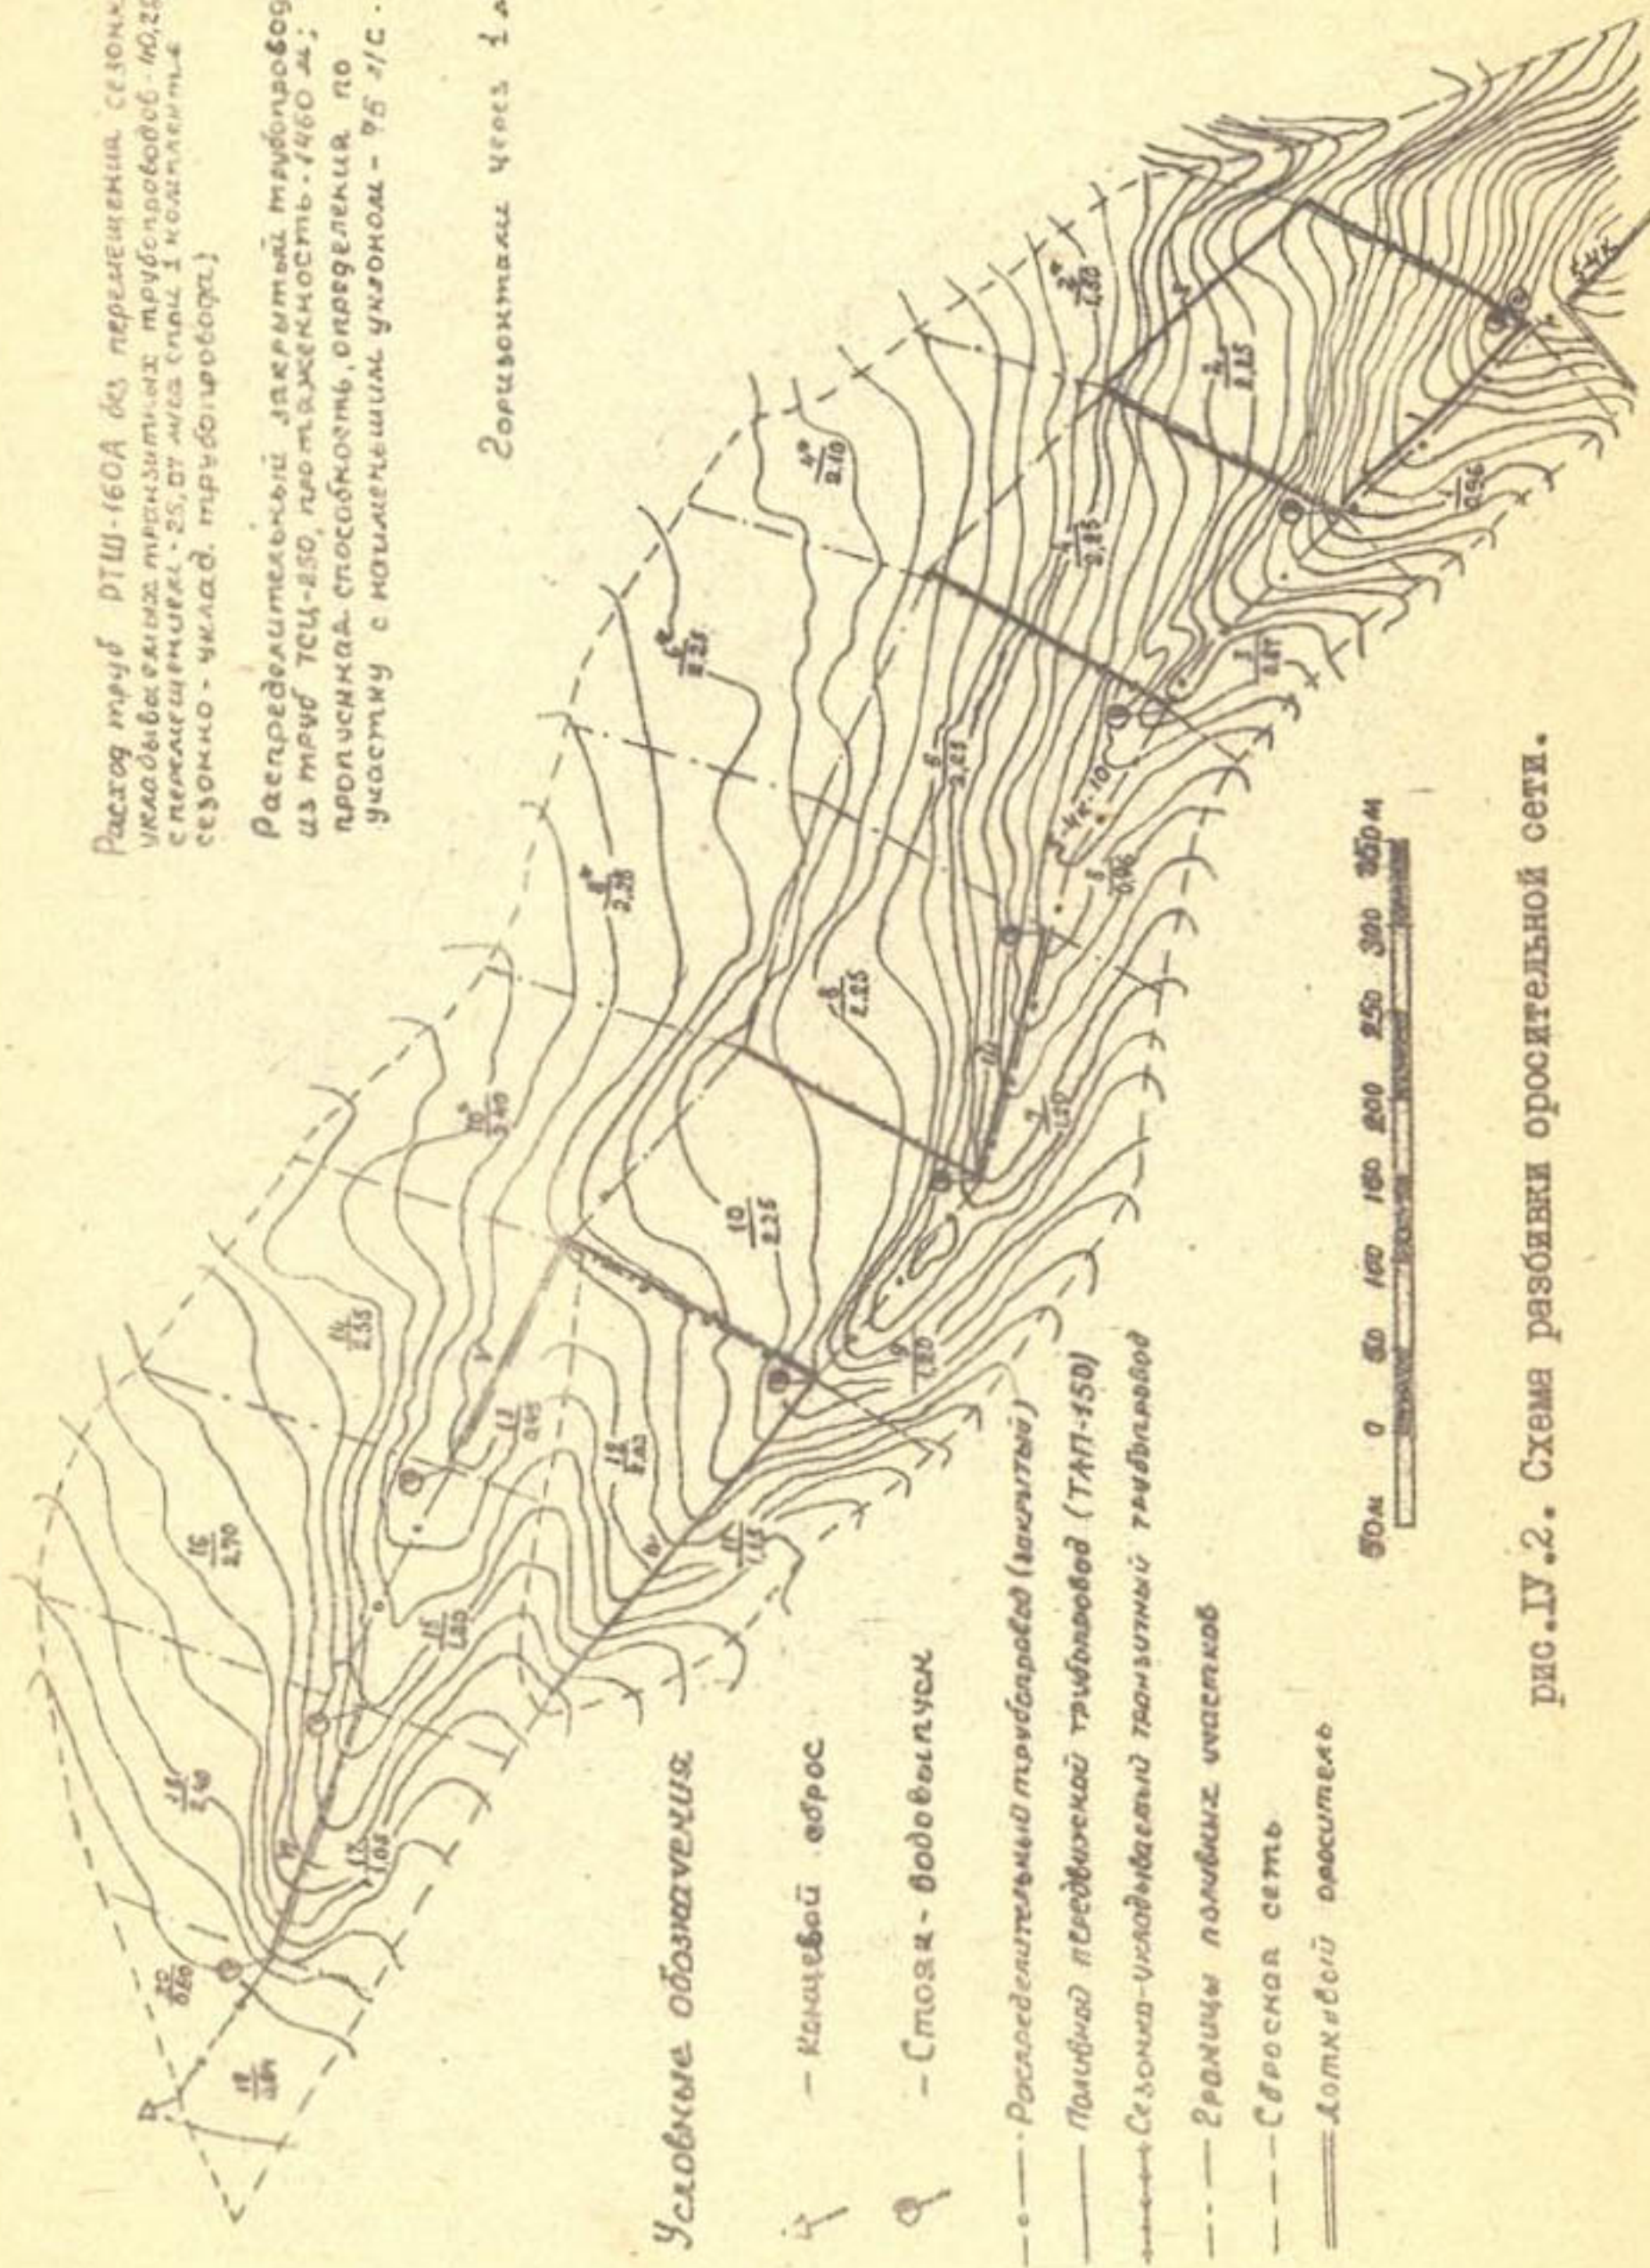


рис. IV.2. Схема развязки оросительной сети.



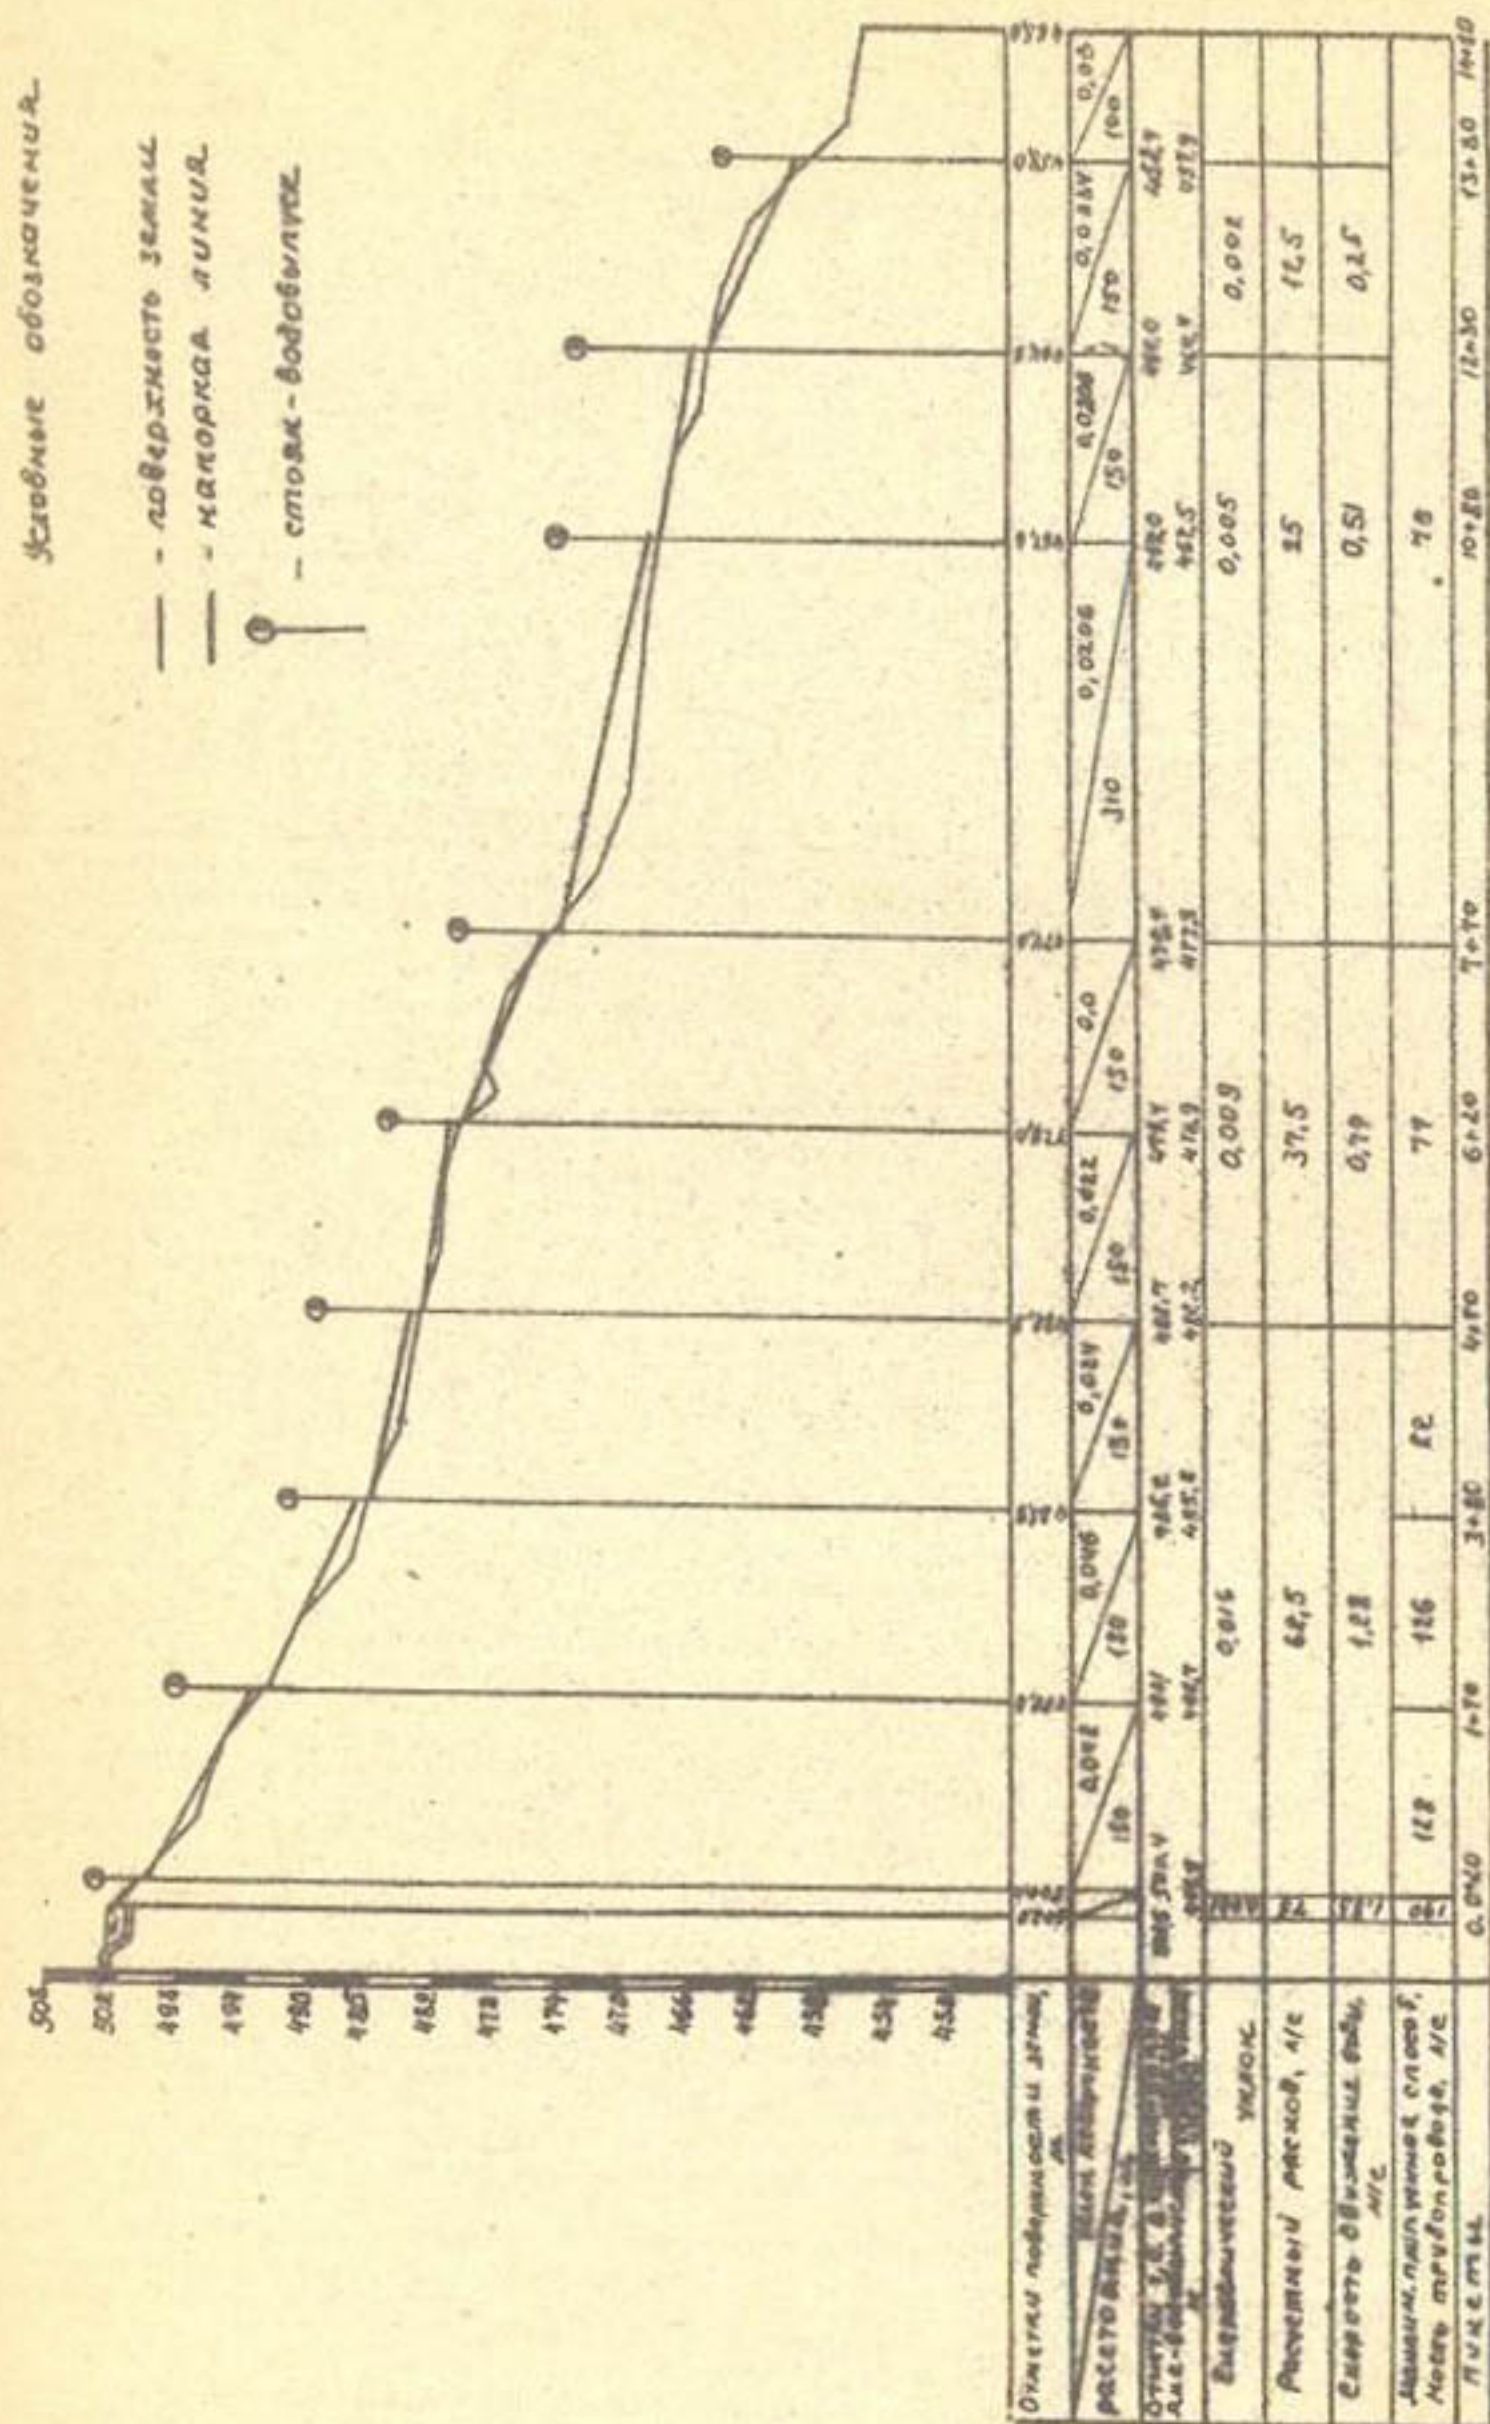


Рис. IV.3. Продольный профиль участка закрытого оросителя, выполненного из труб ТСП-250



Таблица элементов термиче-  
ской сети  $m = 1000 \text{ м}^2/\text{га}$ ;  $\alpha = 0,6 \text{ м}$

| № участка | Квадрат (га) | Средняя длина (м) | Средняя ширина (м) | Средняя площадь (га) | Средняя длина (м) | Средняя ширина (м) | Средняя площадь (га) | Средняя длина (м) | Средняя ширина (м) | Средняя площадь (га) |
|-----------|--------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 1         | 0,96         | 64                | 0,078              | 0,078                | 0,078             | 0,078              | 0,078                | 0,078             | 0,078              | 0,078                |
| 2         | 2,25         | 150               | 0,080              | 0,080                | 0,080             | 0,080              | 0,080                | 0,080             | 0,080              | 0,080                |
| 3         | 1,50         | 100               | 0,070              | 0,070                | 0,070             | 0,070              | 0,070                | 0,070             | 0,070              | 0,070                |
| 4         | 0,87         | 58                | 0,070              | 0,070                | 0,070             | 0,070              | 0,070                | 0,070             | 0,070              | 0,070                |
| 5         | 2,25         | 150               | 0,080              | 0,080                | 0,080             | 0,080              | 0,080                | 0,080             | 0,080              | 0,080                |
| 6         | 2,25         | 150               | 0,080              | 0,080                | 0,080             | 0,080              | 0,080                | 0,080             | 0,080              | 0,080                |
| 7         | 1,20         | 80                | 0,063              | 0,063                | 0,063             | 0,063              | 0,063                | 0,063             | 0,063              | 0,063                |
| 8         | 2,25         | 150               | 0,080              | 0,080                | 0,080             | 0,080              | 0,080                | 0,080             | 0,080              | 0,080                |
| 9         | 2,25         | 150               | 0,080              | 0,080                | 0,080             | 0,080              | 0,080                | 0,080             | 0,080              | 0,080                |
| 10        | 1,20         | 80                | 0,063              | 0,063                | 0,063             | 0,063              | 0,063                | 0,063             | 0,063              | 0,063                |
| 11        | 2,25         | 150               | 0,080              | 0,080                | 0,080             | 0,080              | 0,080                | 0,080             | 0,080              | 0,080                |
| 12        | 2,40         | 160               | 0,084              | 0,084                | 0,084             | 0,084              | 0,084                | 0,084             | 0,084              | 0,084                |
| 13        | 1,45         | 60                | 0,070              | 0,070                | 0,070             | 0,070              | 0,070                | 0,070             | 0,070              | 0,070                |
| 14        | 2,00         | 90                | 0,078              | 0,078                | 0,078             | 0,078              | 0,078                | 0,078             | 0,078              | 0,078                |
| 15        | 0,45         | 30                | 0,037              | 0,037                | 0,037             | 0,037              | 0,037                | 0,037             | 0,037              | 0,037                |
| 16        | 2,55         | 170               | 0,080              | 0,080                | 0,080             | 0,080              | 0,080                | 0,080             | 0,080              | 0,080                |
| 17        | 1,20         | 80                | 0,063              | 0,063                | 0,063             | 0,063              | 0,063                | 0,063             | 0,063              | 0,063                |
| 18        | 2,70         | 180               | 0,087              | 0,087                | 0,087             | 0,087              | 0,087                | 0,087             | 0,087              | 0,087                |
| 19        | 1,05         | 70                | 0,060              | 0,060                | 0,060             | 0,060              | 0,060                | 0,060             | 0,060              | 0,060                |
| 20        | 2,40         | 160               | 0,084              | 0,084                | 0,084             | 0,084              | 0,084                | 0,084             | 0,084              | 0,084                |
| 21        | 0,84         | 60                | 0,0615             | 0,0615               | 0,0615            | 0,0615             | 0,0615               | 0,0615            | 0,0615             | 0,0615               |
| 22        | 0,60         | 60                | 0,0615             | 0,0615               | 0,0615            | 0,0615             | 0,0615               | 0,0615            | 0,0615             | 0,0615               |

Итого 42,20

Календарный график работы поливных  
трубопроводов ТАП-150

| № п/п | № тр-ов | С у м к и |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|-------|---------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|       |         | 1         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I     | 1       |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|       | 2       |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|       | 3       |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| II    | 4       |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|       | 5       |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|       | 6       |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| III   | 7       |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|       | 8       |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|       | 9       |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| IV    | 10      |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|       | 11      |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|       | 12      |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| V     | 13      |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|       | 14      |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|       | 15      |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| VI    | 16      |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|       | 17      |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|       | 18      |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|       | 19      |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|       | 20      |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |

Таблица потребного количества труб  
комплектов ТАП-150

| Наименование                                 | Кол-во комплектов (шт) | Общая длина (м) | Вместимость (шт) | Масса (кг) |
|----------------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------|------------|
| Поливные трубопроводы ТАП-150                | 6                      | 950             | 176              | 2850       |
| Сезонно-укладываемые транзитные трубопроводы | 5                      | 750             | 140              | 2270       |
| Итого                                        |                        | 1700            | 316              | 5120       |



## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ . . . . .                                                                                                  | 4  |
| 2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛИВОВ И КОНСТРУКТИВНЫМ<br>РЕШЕНИЯМ СЕТИ . . . . .                                             | 6  |
| 1. Распределение воды в борозды . . . . .                                                                                     | 6  |
| 2. Элементы техники полива, компоновка сети и<br>назначение расчетных расходов участковых<br>распределителей . . . . .        | 8  |
| 3. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ УЧАСТКОВОЙ ЗАКРЫТОЙ<br>ОРОСИТЕЛЬНОЙ СЕТИ . . . . .                                                  | 13 |
| Приложение 1. РЕШЕНИЕ О ПОСТАНОВКЕ НА ПРОИЗВОДСТВО<br>ТРУБОПРОВОДА-АЛЮМИНИЕВОГО ПОЛИВНОГО<br>МАРКИ ТАП-150 . . . . .          | 18 |
| Приложение 2. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ЖЕСТКИХ<br>АЛЮМИНИЕВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ . . . . .                                            | 21 |
| Приложение 3. РАСЧЕТЫ И ОБОСНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНИКИ<br>ПОЛИВА ПО БОРОЗДАМ ДЛЯ УСЛОВИЙ ЗОНЫ<br>ПАРКЕНТСКОГО КАНАЛА . . . . . | 29 |
| Приложение 4. ПРИМЕРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛИВОВ И ПРОДОЛЬНЫЙ<br>ПРОФИЛЬ БЕЗНАПОРНОГО УЧАСТКОВОГО РАСПРЕДЕ-<br>ЛИТЕЛЯ . . . . .      | 35 |



Редактор Д. Х. Володина

---

|           |                     |                |
|-----------|---------------------|----------------|
| Заказ 424 | Объем 1,5 уч.изд.л. | Тираж 300 экз. |
|           | Цена 10 коп.        |                |

---

Отпечатано на ротапринте.

Ташкент, ИСП, улица Якуба Коласа, 24, САНИИРИ